

监理通知单

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-XST-20170331

施工项目经理部 签收人姓名及时间		建设单位签收人 姓名及时间	
---------------------	---	------------------	--

17.3.31

致: 江苏华能建设集团有限公司 (施工项目经理部)

事由: 5#子方阵施工质量和现场安全文明施工相关事宜

内容:

我监理人员在现场检查过程中发现以下质量问题:

- 1、光伏方阵支架立柱与地桩连接处, 发现个别螺栓未上牢固。
- 2、现场施工人员未佩戴安全帽, 存在安全隐患。



上述问题要求你单位三日内立即整改, 整改完成后报监理部进行验收。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理部提出书面报告。

附件 1 页, 请于 201 7 年 4 月 3 号前填报回复单。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

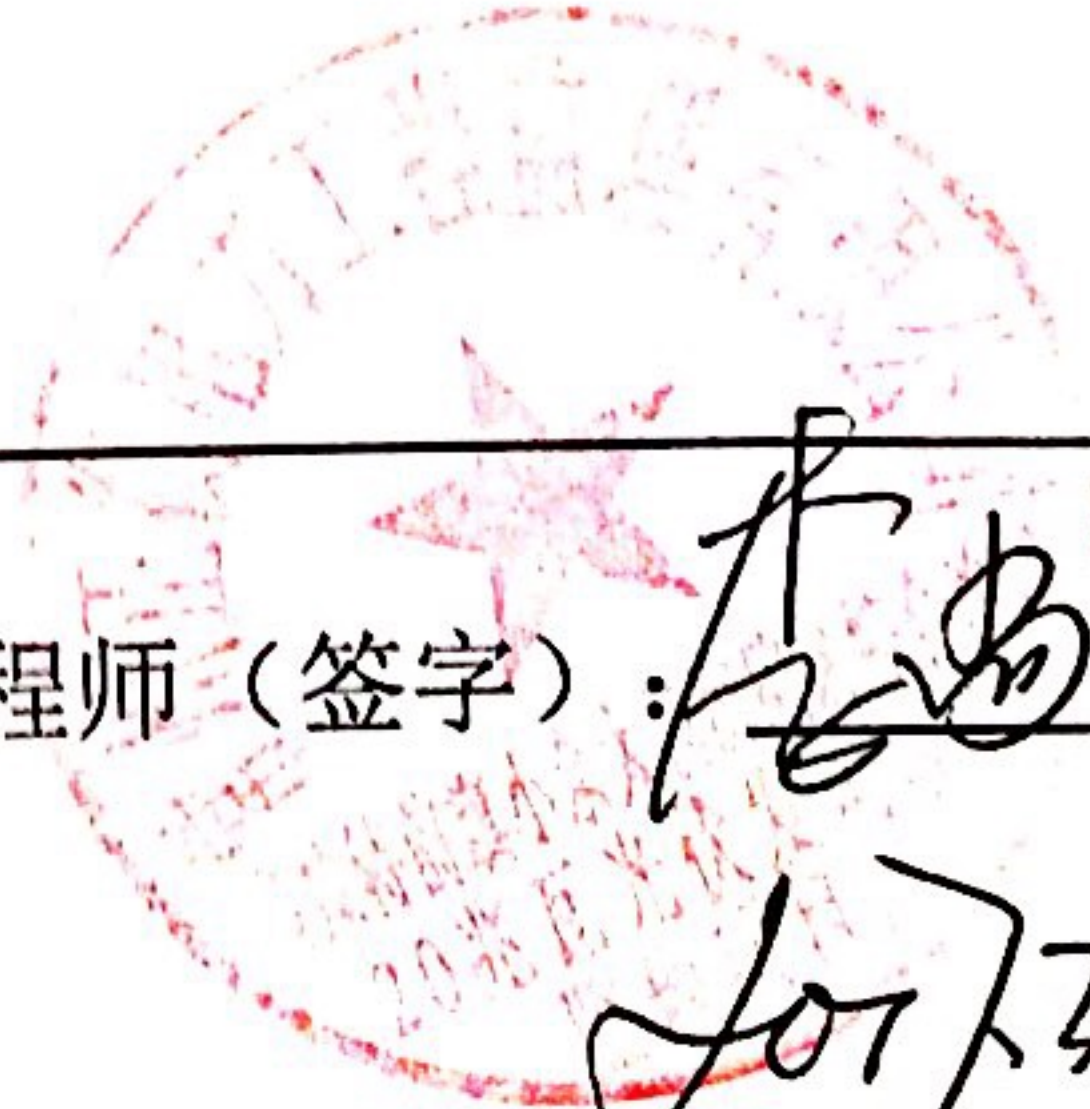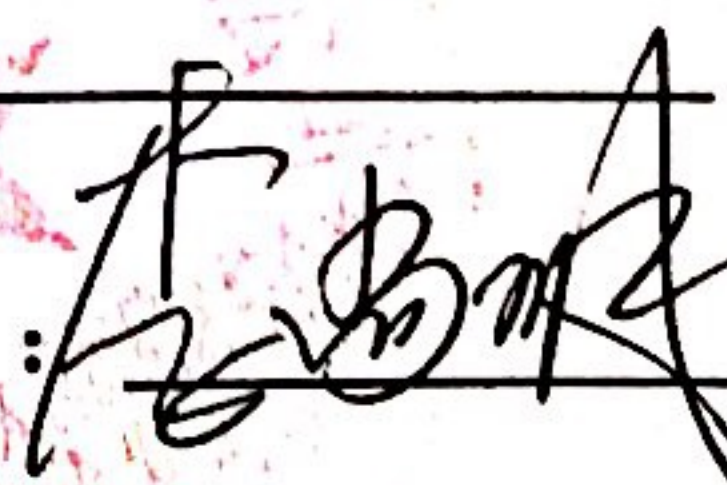

2017.3.31

注: 1、本表一式三份, 项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。

附件 1

