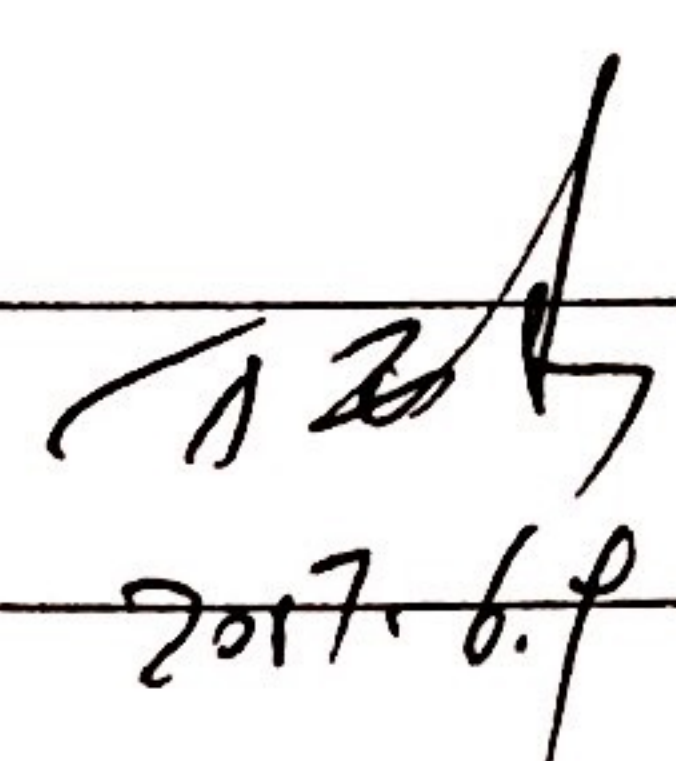


监理通知单

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-XST-20170609

施工项目经理部 签收人姓名及时间	 2017.6.9	建设单位签收人 姓名及时间	夏建强 2017.6.9
---------------------	---	------------------	-----------------

致：江苏华能建设集团有限公司（施工项目经理部）

事由：3 区组件被吹飞事宜

内容：

要求你单位，对 3 区光伏方阵组件安装进行全面检查，对未上紧的螺丝进行整改上紧。

请于 2017 年 6 月 13 号前填报回复单。

项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师（签字）：

2017 年 6 月 9 日

注：1、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。