

JXMB6 监理工作通知单

监理工作通知单

工程名称：扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号：TWHJ-GC003-ZH-JXMB6—003


致：中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部

事由：关于你单位施工现场临时配电箱，临时建筑房屋未做接地及线路存在安全隐患内容：

11 月 10 日监理巡查发现你单位施工现场临时用电电源 220V/380V 三相四线制低压电力系统及临时建筑房屋未做接地保护设施、设备“缺陷”运行及线路乱摆乱放，安全用电存在隐患。究其原因主要是管理人员现场管理工作不到位，三检制度未落实等原因造成。

为保证后续安全工作的顺利进行，我部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并做如下要求：

- 1：对不符合相关要求的设备、线路保护等严格按照临时用电规范进行排查并整改
- 2：临时用电应安排专职人员进行管理，定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值
- 3：整改后以监理通知回复单上报监理部复查，形成闭环

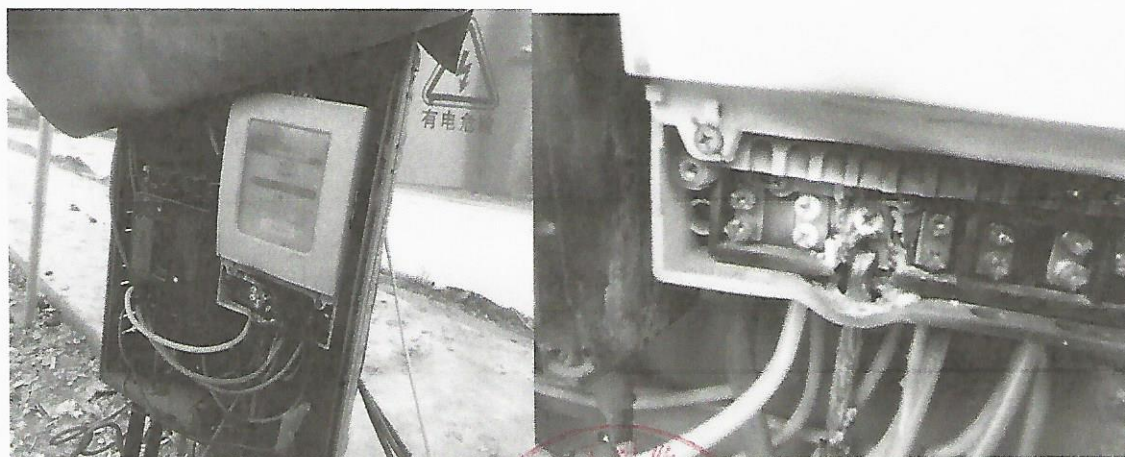

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 11 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。