

监理通知单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 编号: GFFD---006

致: 苏州爱康能源工程技术股份有限公司无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部:

事由: 电缆头乱丢乱放, 未包扎事宜

内容

监理巡视检查发现, 1 单元电缆头未包扎好就放在地面上, 易容进水进泥土, 要求施工单位立即处理。

(附照片)

(0 天整改)




监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 郭克强

日期: 2017 年 2 月 17 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

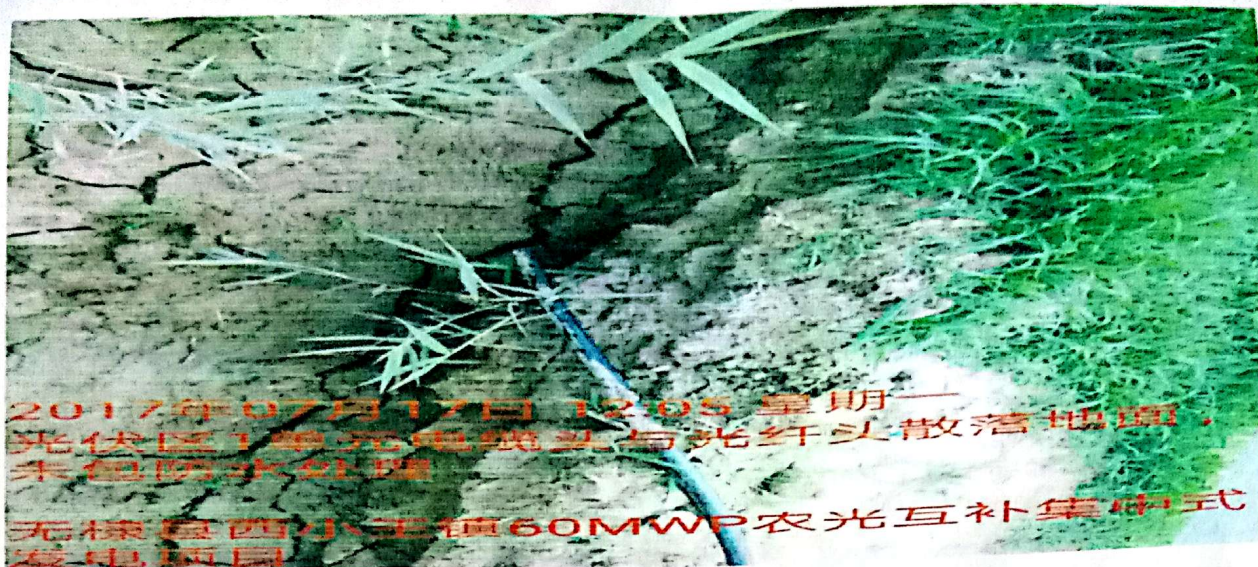

2017年07月17日 12:05 星期一
光伏区1单元电缆头与光纤头散落地面，
未包防水处理
无棣县西小王镇60MWP农光互补集中式
发电项目



2017年07月17日 12:05 星期一
光伏区1单元电缆头与光纤头散落地面，
未包防水处理
无棣县西小王镇60MWP农光互补集中式
发电项目