

监理通知回复单

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：LYGV-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 003 的监理通知后，已按要求完成了 土建相关原材料的报审及安全教育 工作，现报上，请予以复查。


内容：关于现场施工质量、施工安全事宜

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017.3.12

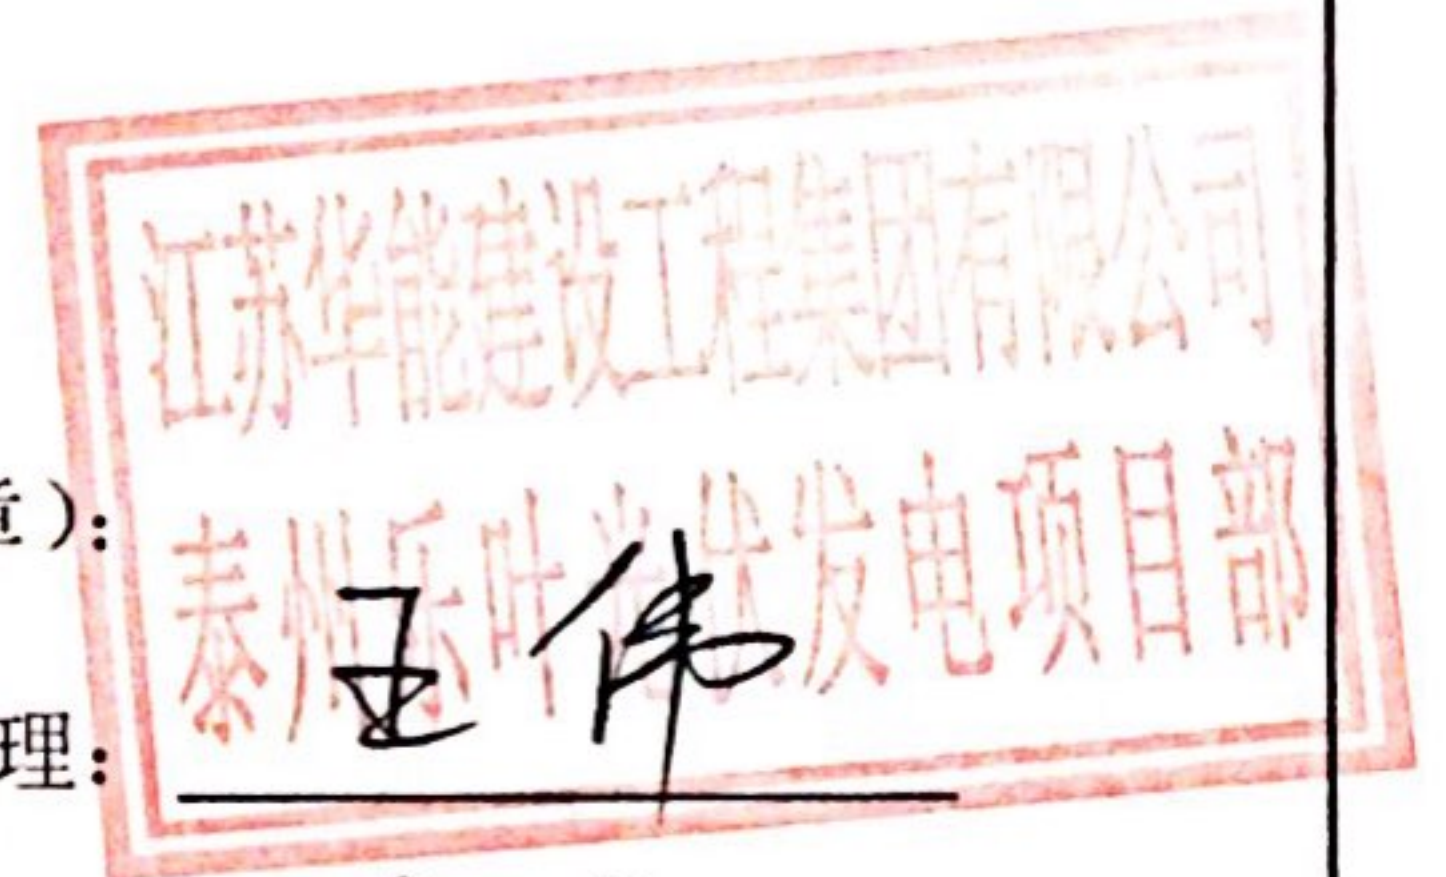

监理项目部复查意见：

施工单位已整改，符合要求

监理项目部

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。