

监理通知回复单

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：LYGV-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 004 的监理通知后，已按要求开始了混凝土支墩工作，现报上，请予以复查。

详细内容：关于厂房屋顶个别胶粘立柱出现将胶粘的混凝土层拧掉事宜


附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

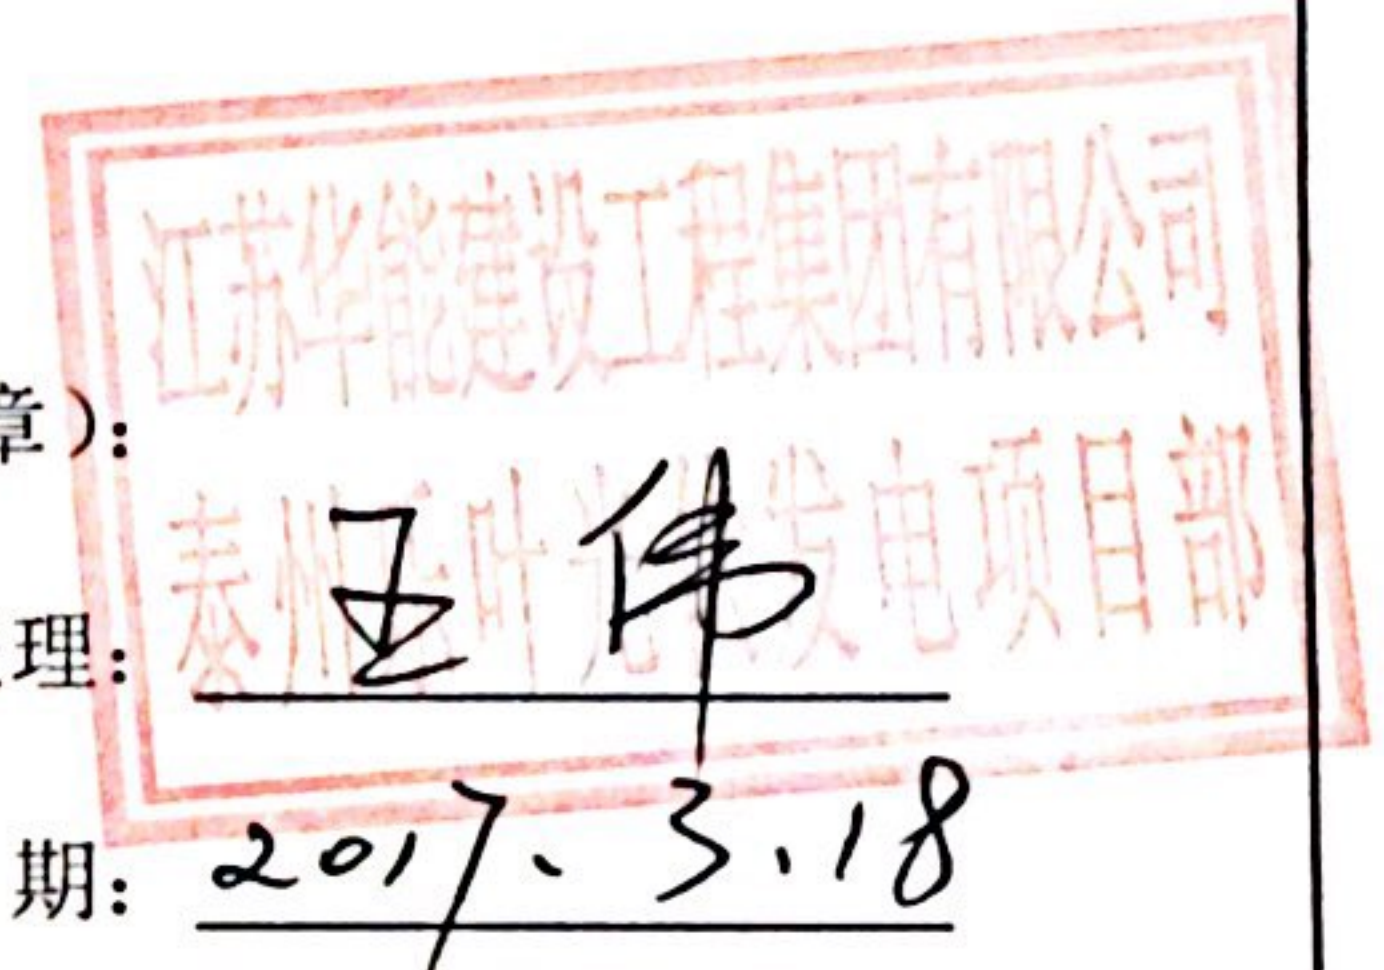

监理项目部复查意见：

施工单位已完成整改，基本符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。