

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：浙江升豪机械有限公司分布式光伏发电项目

编号：KMJS-TZD-008

致：浙江诺欧博新材料有限公司（单位）


主题：

质量

内容：

今（11月18日）我监理人员在巡视施工现场时，发现浙江升豪机械有限公司箱变基础的接地焊接及圈梁钢筋笼连接处未按规范施工（质量图片）。要求施工方按照施工规范及验收要求整改到位，完成后通知业主和监理单位验收合格后，方可进行下道工序。

要求总包单位对以上问题加强管理！

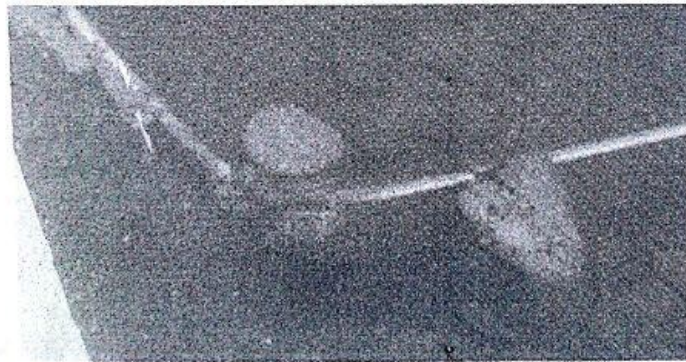

限 2 个工作日内回复

项目监理机构（章）：


总监理工程师/专业监理工程师：

日

期

2016.11.18

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

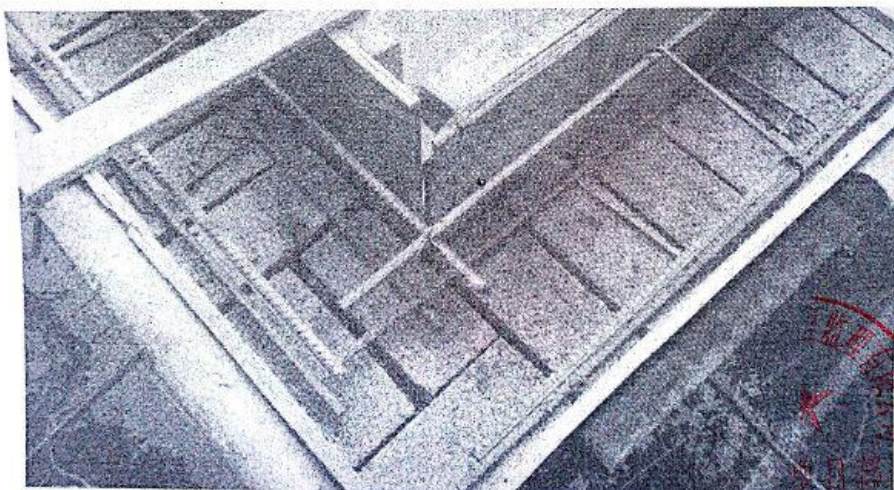

(7)