

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 浙江弘安纸业有限公司分布式光伏发电项目

编号: KMJS-TZD-010


致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (单位)

主题:

质量

内容:

今(12月15日)我监理人员在巡视现场时发现施工人员在弘安纸业有限公司敷设3*300+1*150交流电缆时绝缘层破损(见图)存在安全隐患。现要求总包单位立即整改。

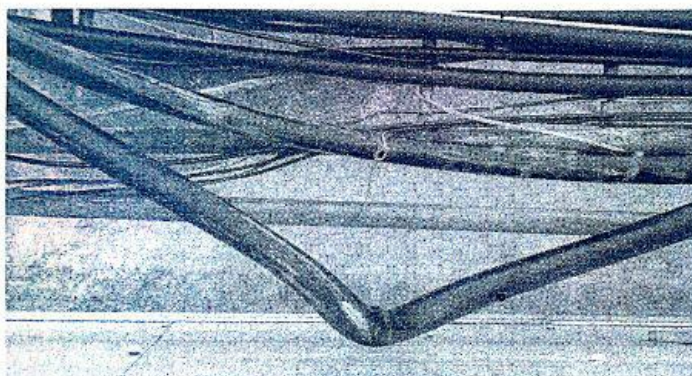

限 2 个工作日内回复

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。