

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 9000.9KWP 分布式光伏发电项目

编号：JSJH-TZD-022

致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部 (单位)


主题：施工质量初步验收意见反馈。

内容：

2017年3月9日我监理部应施工单位的验收申请，对嘉兴永航汽车配件有限公司分布式光伏发电项目所有施工项目进行了质量初步验收，经检查发现以下施工部位及工艺不符合设计和验收规范要求。汇总如下：

- (1) 光伏发电数据采集器没配电箱直接安装在墙面；
- (2) 爬梯焊接处防腐未做到位；
- (3) 桥架螺丝生锈；
- (4) 逆变器，汇流箱标识牌未贴；
- (5) 电缆标识牌未挂；

以上问题，现责令在2017年3月12日前整改完毕，整改完成自检合格后通知建设单位及我监理部进行验收，后附现场质量图片。

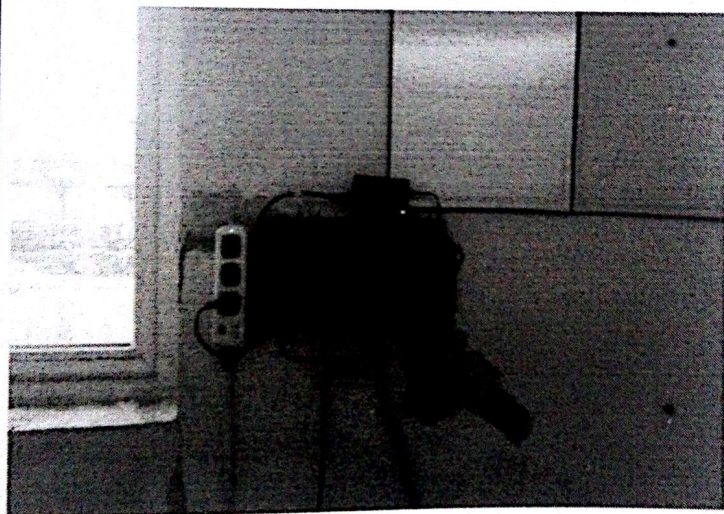

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。