

监理工程师通知单

工程名称：定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B1-009

致：江苏宏大建设集团有限公司

抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司


事由：

关于 P3 区 110KV 升压站主网接地存在的问题

内容：

2017 年 3 月 12 日下午 9 时监理在 P3 区 110KV 升压站巡视中，发现你公司在 2# 主变北侧设备基础内接地网使用的 5*50 的镀锌接地扁铁未三面焊接，且刷环氧煤沥青防腐漆；为了保证工程质量，请你单位在收到此通知后，立即对全场区接地焊接点进行排查，对未刷环氧煤沥青防腐漆的部位进行整改。整改后报监理部验收，验收合格后方可进入下一道工序。否则一切后果由你单位承担。另你单位在收到此通知后，在 2017 年 3 月 13 日前给予我监理部书面回复。

问题照片：

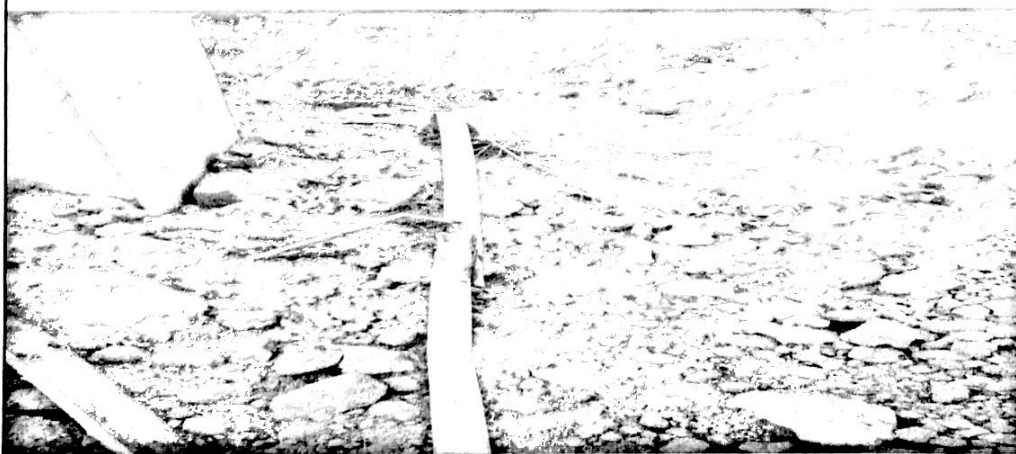

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017年03月12日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。