监 理 通 知 单

工程名称：平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号：PHJH-TZD-003

致：浙江诺欧博新材料有限公司平湖项目部 (单位)

事由:

质量问题

内容：今（3 月 24 日）监理人员在中德厂区巡视施工现场时，发现在施工中存在以下问题：

1.中德 3 号厂房电缆桥架支架没有涂防锈漆和桥架螺丝生锈。（如图 1/2）

2.中德 3 号厂房汇流箱接地线没有使用黄绿双色线接地，汇流箱支架没有涂防锈漆。（如图 3/4）

3.中德箱变箱体接地不符合设计要求（如图 5）

要求施工方在满足施工进程的同时也要保证施工质量，以上问题施工方整改完成后通我方验收，方可进行下道工序。要求总包单位对以上问题加强管理！

限 2 工作日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：殷光林

日 期：2017 年 03 月 24 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

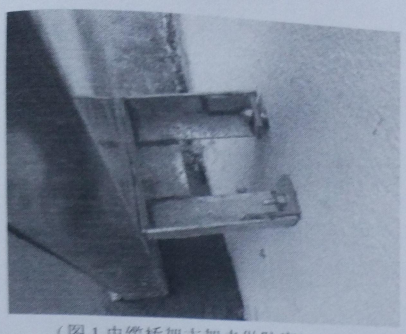

（图 1 电缆桥架支架未做防腐）

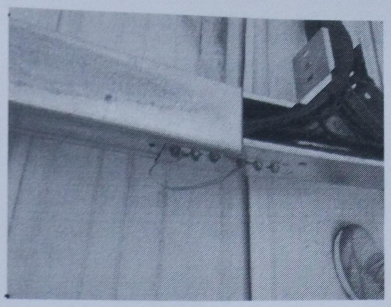

（图 2 电缆桥架螺丝生锈）

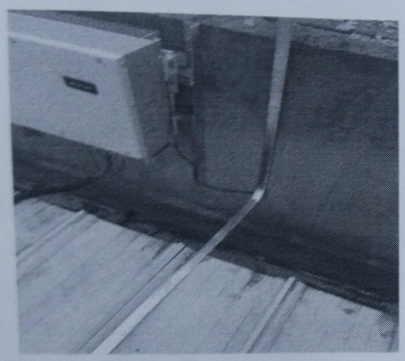

（图 3 逆变器接地线未使用双色线）

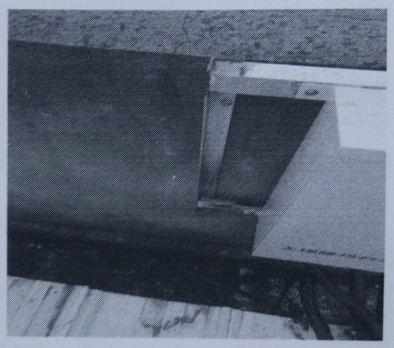

（图 4 汇流箱支架未做防腐）

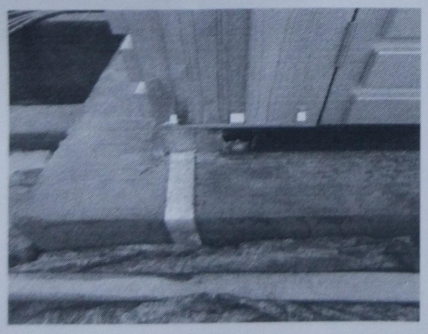

（图 5 接地极不符合设计要求）