

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单


工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: SXMB14-SG01-010

致安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理项目部:

我方接到编号为 TWHN-ZHJL-010 监理通知单, 我方已按整改通知单内容进行整改, 请予以复查。

整改后照片:

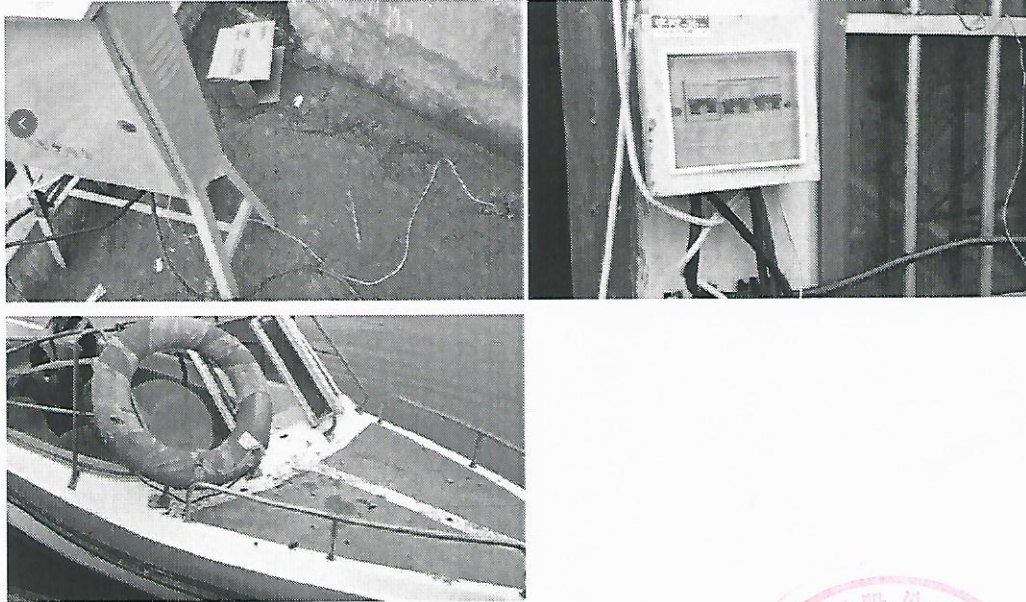

施工项目部 (章):

项目经理: 周泽恩

日期: 2017.4.7

监理项目部复查意见:

经复查通知单中所提问题已整改, 符合相关规定和要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 赵文梁

日期: 2017.4.8

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。