

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号：005

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于施工通道


内容：

1、现场检查发现你方的施工通道没有按照规范搭设存在严重的安全问题，要求你方马上进行处理，按要求施工。

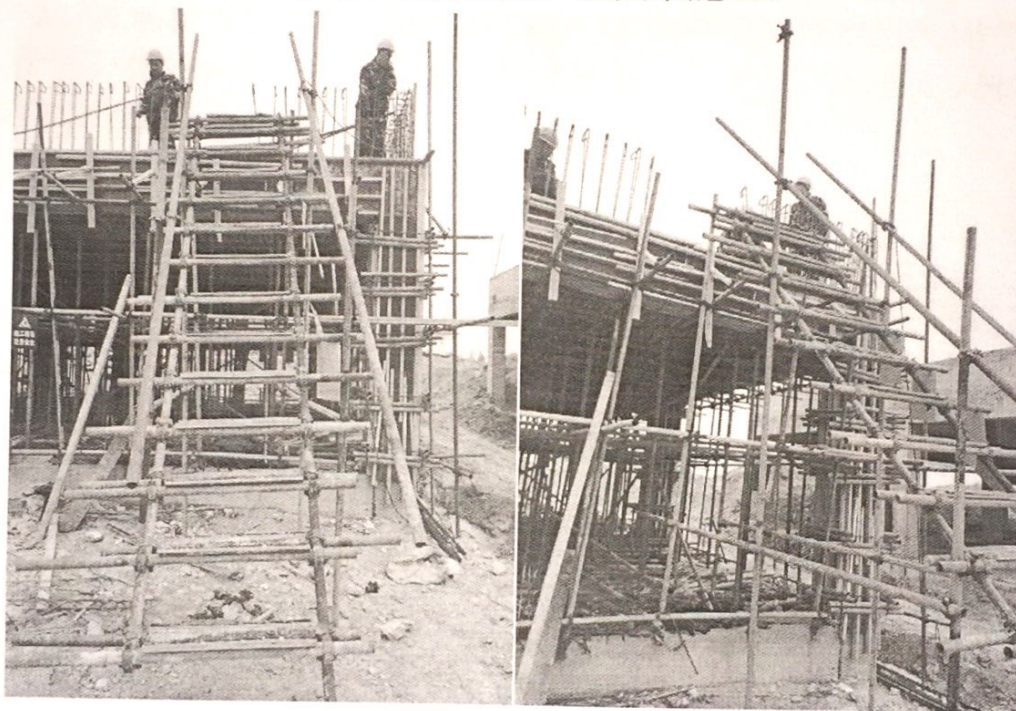

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

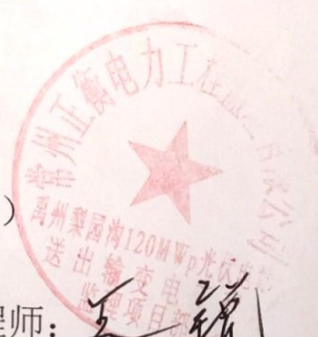

日期：2017 年 04 月 11 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。