

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 007

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部


事由：关于安全巡检

内容：

- 1、材料堆放不规范
- 2、木板上朝天钉没有清理
- 3、基坑附近土方堆放不规范
- 4、地脚螺栓成品保护不到位，随意堆放
- 5、电箱使用不规范

要求你方于 4 月 17 号整改完成。

附图：

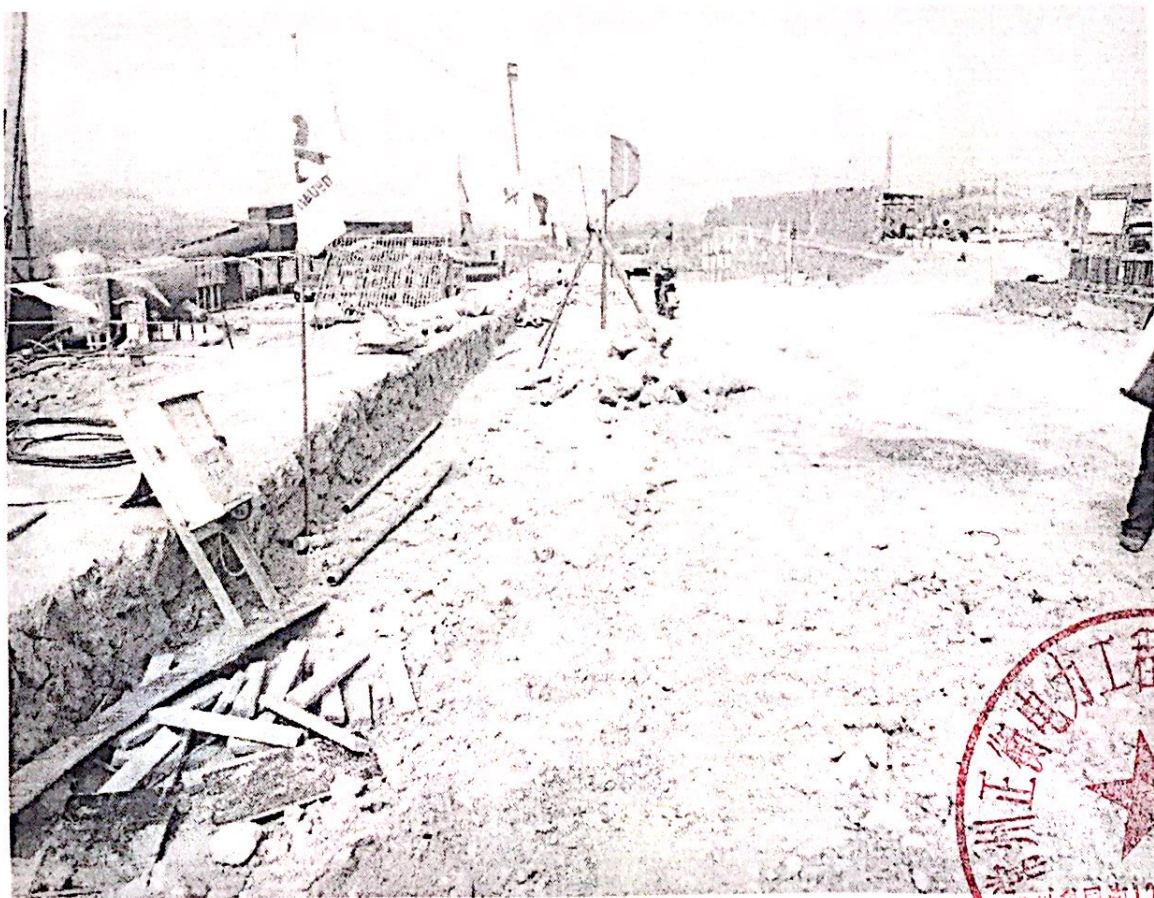




监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王锐

日期：2017 年 04 月 15 日

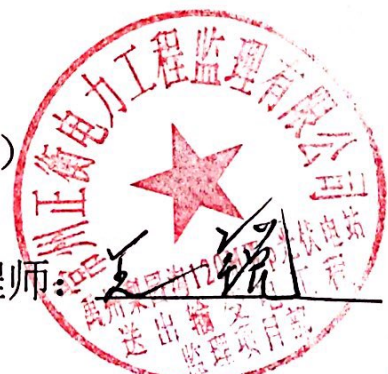

监理单位项目部填写 业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。