

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号： 011

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于安全施工

内容：

我方人员在你单位施工中发现以下问题：脚手架搭设不规范，安全防护不到位，存在严重的安全问题，要求你方立即整改。

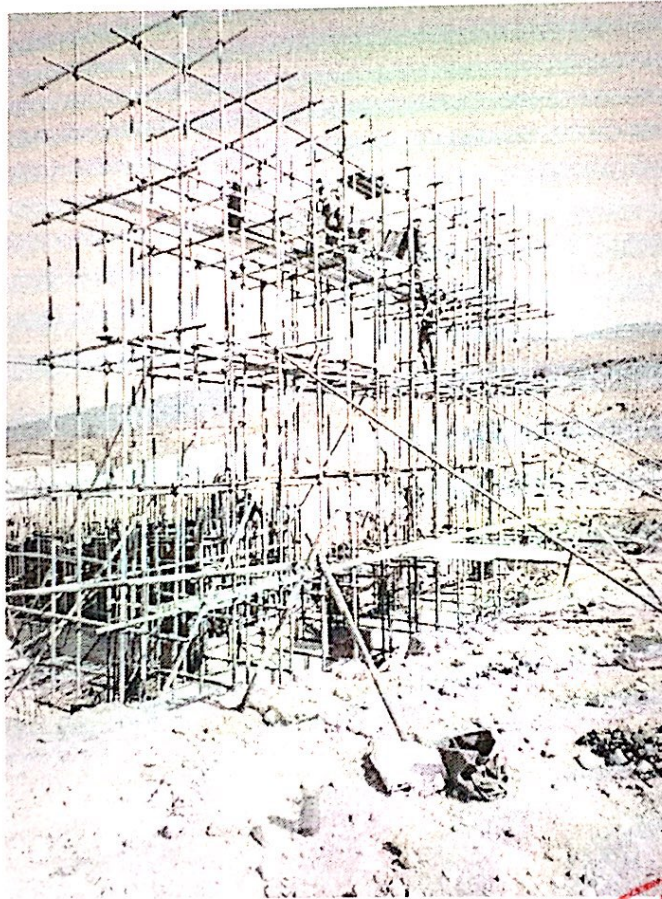

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 04 月 28 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。