

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 013


致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于墙体砌筑

内容：

我方人员在你单位墙体砌筑中发现以下问题：

1、主控楼墙体砌筑倾斜 3-5cm，存在严重的质量问题，要求你方查明原因及时整改。5 月 6 号前整改完成。

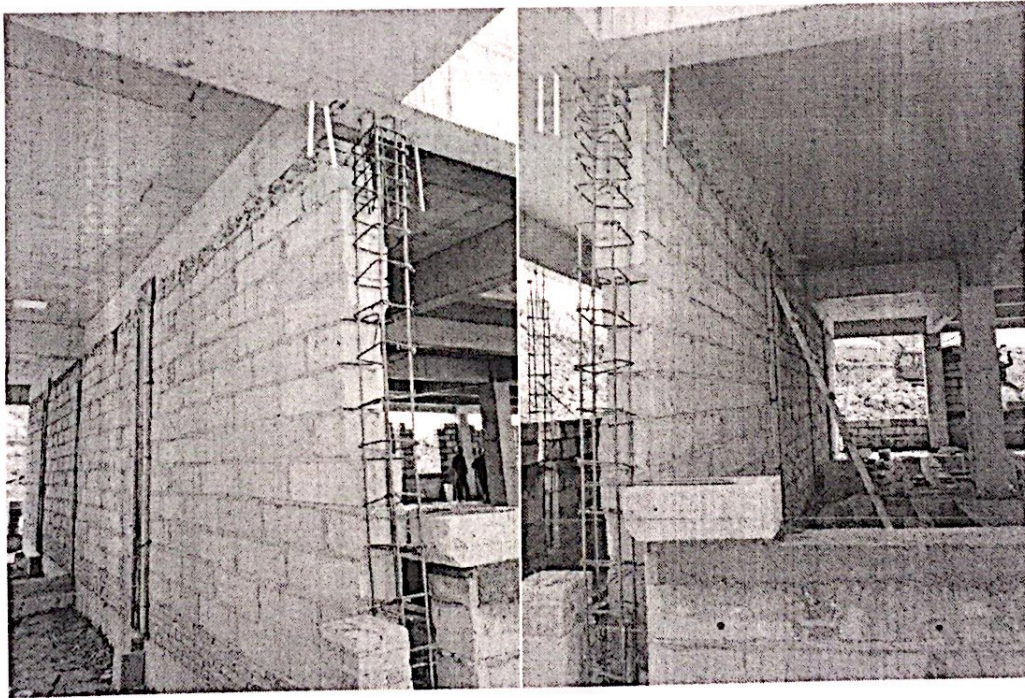

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张洪彦

日期： 2017 年 05 月 04 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。