

监理工作通知单


工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 027

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 SVG 主变

根据 2017 年 6 月 16 号监理联系单（26），你方至今未出具解决方案。根据工期要求，现要求你方于 6 月 18 号出具解决方案并整改完成。逾期未完，将对你方进行考核。

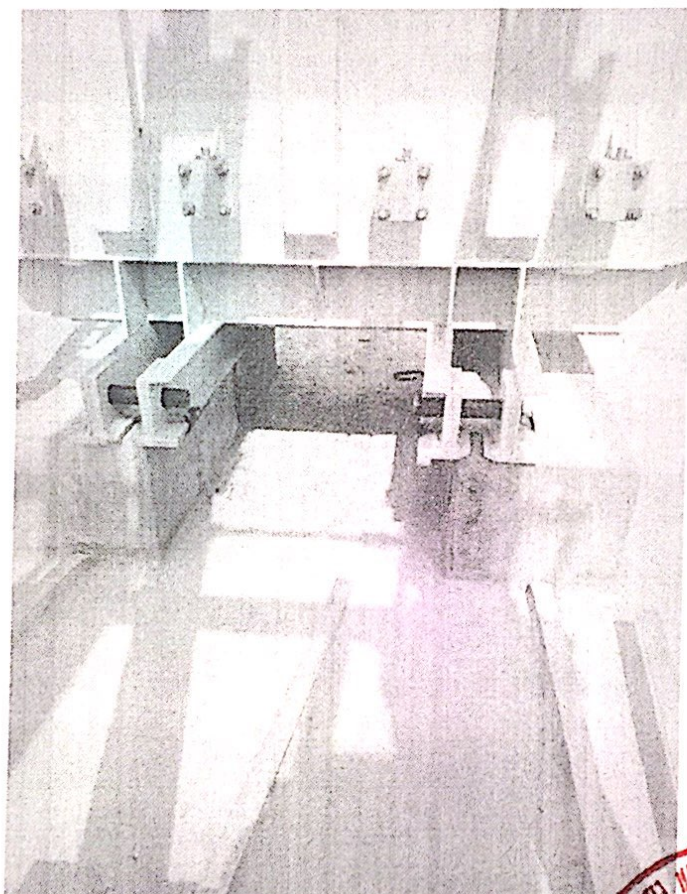

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



期：2017.06.18

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。