

监理工作通知单


工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 040

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站保护及故障信息子站柜

经业主、监理现场检查发现，贵方升压站内保护及故障信息子站柜操作系统不符合调继（2017）119号《国调中心关于开展厂站故障录波及保护信息子站 Windows 操作系统安全隐患专项治理工作的通知》，现要求贵方于 9 月 1 号前对不符合要求的操作系统及时整改，以免影响项目按时完成。

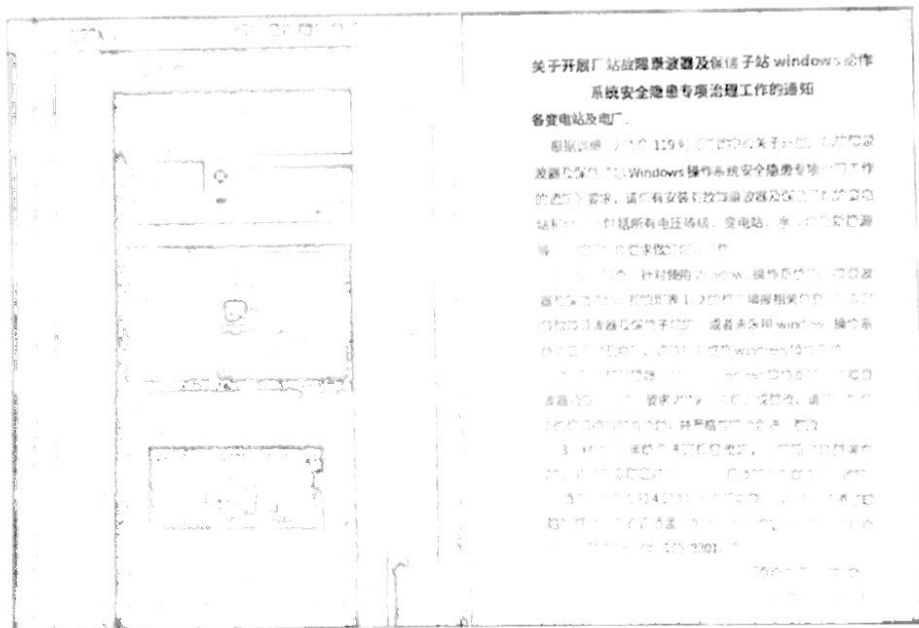

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017.08.29



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。