

监理工程师通知回复单


工程名称: 湖州德威渔光一体(青山)现代渔业产业园一期 25MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-TWTS-001

致: 湖州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TWTS-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、停止不符合要求的吊装方法, 采用专用吊卸工具, 一起调运的两箱组件之间加泡沫材料, 防止挤压, 严格按照规范吊装 (见下图)。

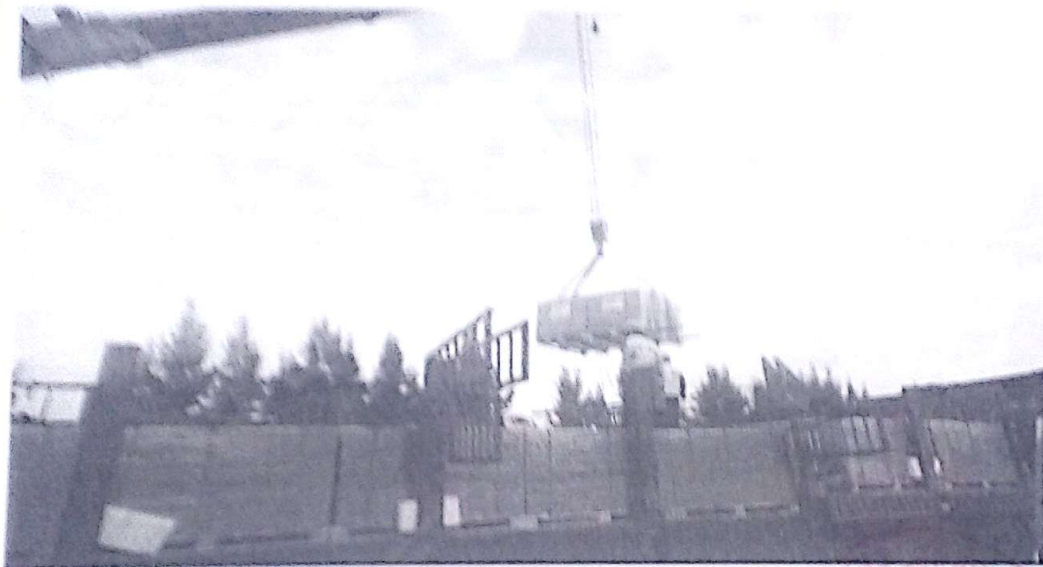

承包单位 (章):

项目经理: 甘保良

日期: 2017.6.8

项目监理机构复查意见:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 胡国忠

日期: 2017.6.8

填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建