

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-058

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

抄送: 盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由: 关于光伏东区混凝土灌注桩施工质量的事宜

根据上次东区桩基础回弹抽查的情况及上电领导的要求, 现要求东区已完成施工的桩基础及其他自拌混凝土桩基施工区域进行大面积回弹抽查, 要求每个方阵至少要挖出桩身 20 至 30 个, 深度要求 40cm 至 50cm 进行回弹, 挖出的桩与桩之间距离不能太近, 必须能够代表此方阵。

近日施工不紧张, 望尽快安排有关事宜。

要求你部三日内进行回复!

监理单位 (盖章)

专业监理工程师 (签字)

总监理工程师 (签字)


日期: 2018.7.17

责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期: 2018.7.17

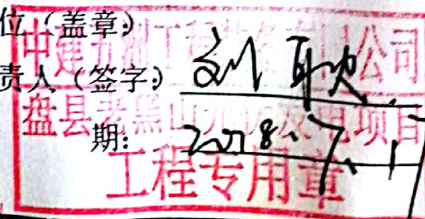

由 扫描全能王 扫描创建