

监理工程师通知单

工程名称:常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号:008


事由:施工质量

签收人及时间:

致:江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

事由:6区南侧28#、29#箱变基础上方4米有电气架空线路,影响箱变电气设备运行安全,要求贵司一周内把该地段架空线路改为埋地电缆敷设。

请在7日内回复

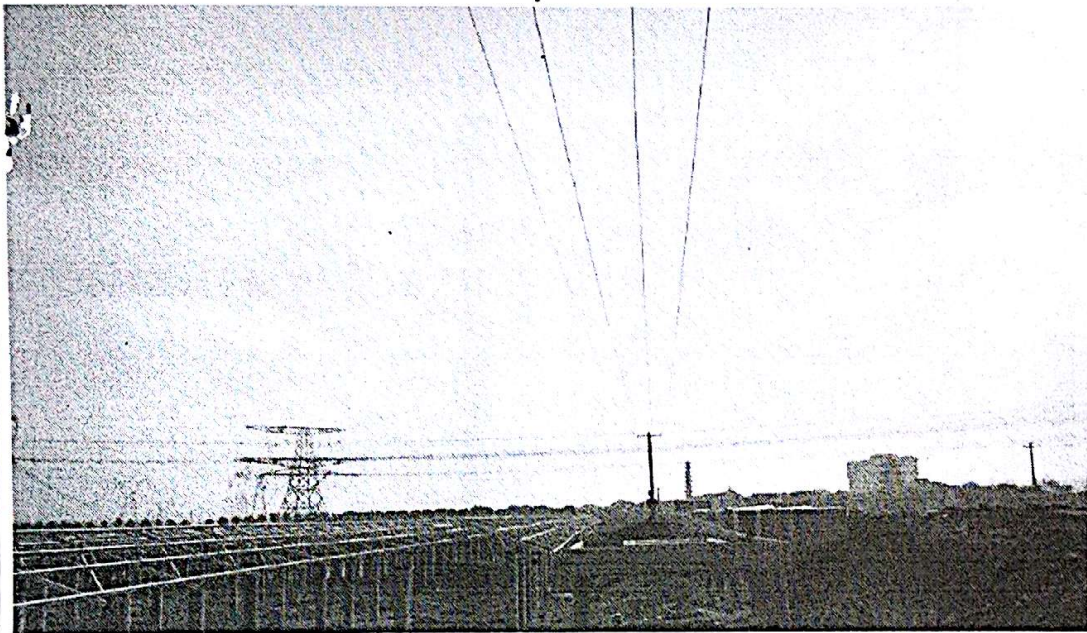

主送单位:武进建工集团

抄送单位:九洲新能源

监理项目部章:

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2018年11月30日

注:通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份


监理工程师通知回复单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目
编号：008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 前黄监理项目部：

我方接到编号为 008 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：6 区 28#、29#箱变基础上方架空线路已经拆除改为地埋电缆。

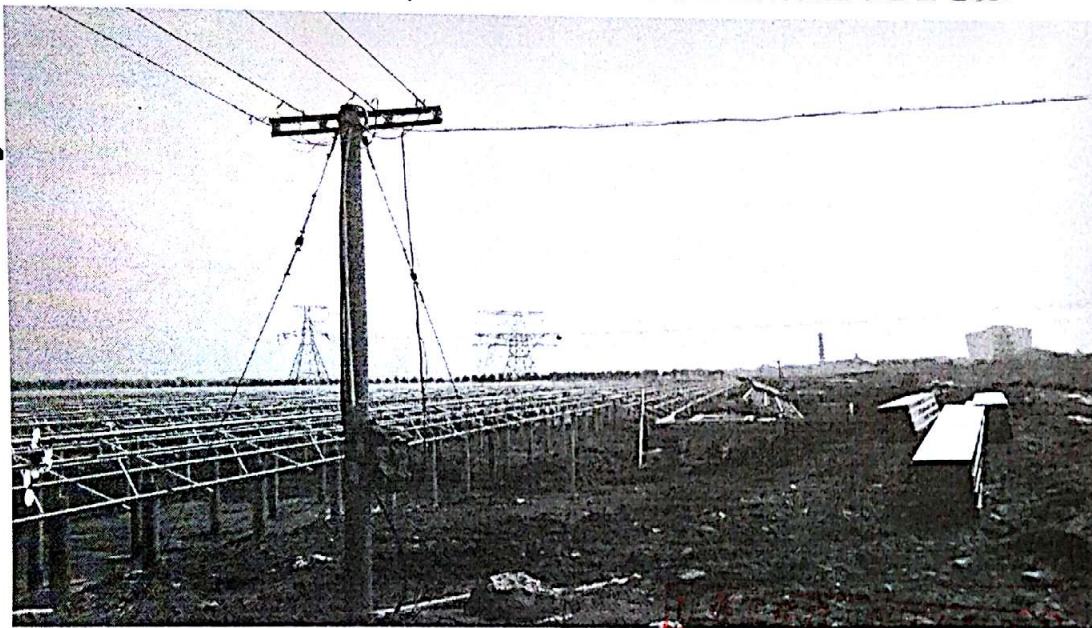

施工项目部（章）：
项目经理：秦宏伟
日期：2018.2.5

监理项目部复查意见：

经检查 28#、29#箱变上方高架线已拆除，改为地埋电缆。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：王火明
日期：2018.2.5

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。