

## 工程师通知单

CZZHJL-002

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目


致：中国新时代国际工程有限公司

主题：关于管桩卸货安全事宜

内容：

2017 年 3 月 9 日上午 9 点,在光伏区域内 11#方阵现场水泥管桩卸货时,发现在卸货过程中不符合装卸安全规范要求,(用铲车)纯属野蛮施工,监理要求总包单位加大对施工单位人员安全意识的教育,如再次出现类似违规现象将以重罚。

本通知要求二天内回复,附违规相片

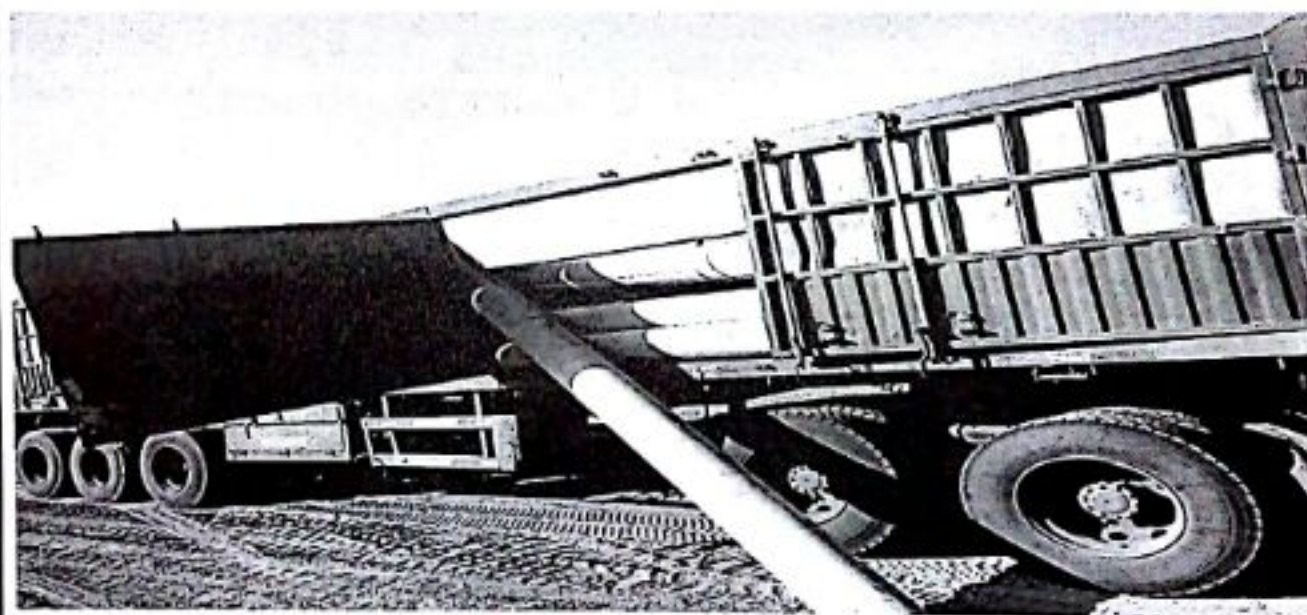

监理单位：负责

日期



本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份,监理单位留一份