

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单


工程名称: 涉县晶澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目(一期 20 兆瓦) 编号: SXJA-HXDL-AQ-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SXJA-JL-AQ-003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、项目部已安装五牌一图。如图 1 所示

2、项目部已放置灭火器。如图 2 所示

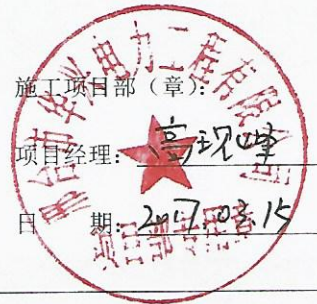

监理项目部复查意见:

已整改.



注 本表一式份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。



图 1

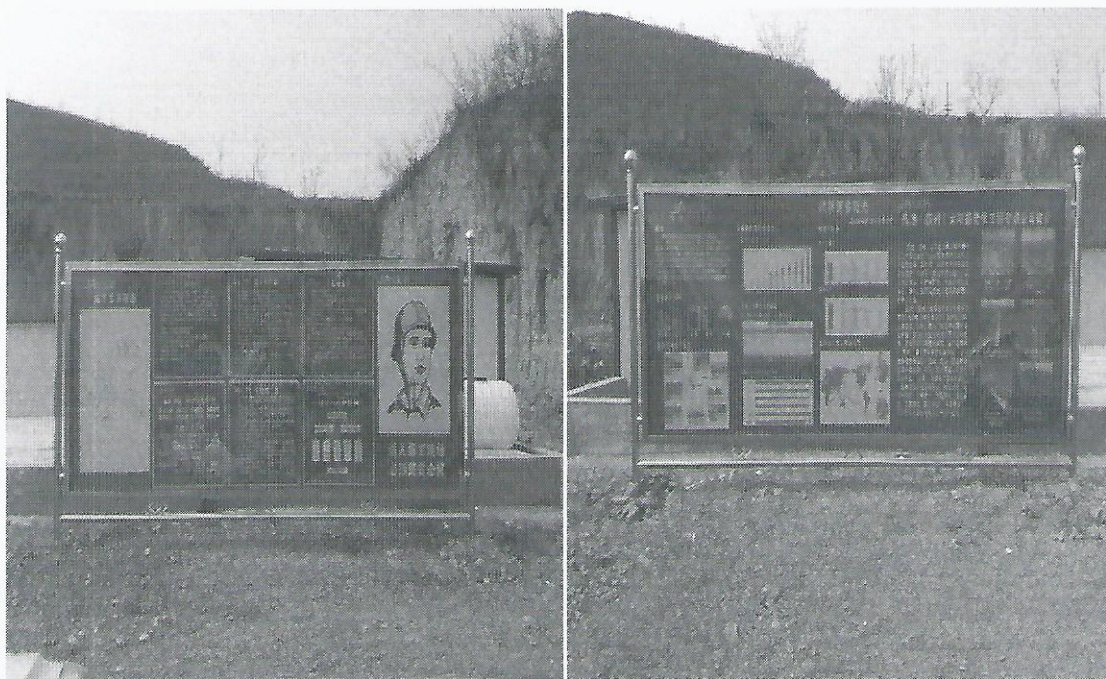


图 2

