

工程通知回复单

工程名称：涉县晶澳光伏发电有限公司 50MWp 光伏发电项目（一期 20MWp）

编号：SXJA—AHEJ—AQ—001

致：常州正衡电力工程监理有限公司

事由：光伏南区施工现场安全隐患事宜

内容：

收到常州正衡电力工程监理有限公司 2017 年 03 月 10 日下发的 SXJA—JL—AQ—004 通知单所反映的问题我们进行了整改。

1. 空压机气管接头做到安全牢固并采取防泄漏措施；
2. 每台空压机配备一组灭火设施。

中国能建安徽电力建设第二工程有限公司

涉县晶澳光伏发电项目部(章)

2017 年 3 月 11 日

监理意见批复：

已整改

监理项目部(章)：

监理工程师：

日

期：


注 本表一式 2 份，由项目部填写，监理项目部存一份，EPC 项目部存 1 份。



高压管标准接头



高压 PVC 管安全接头

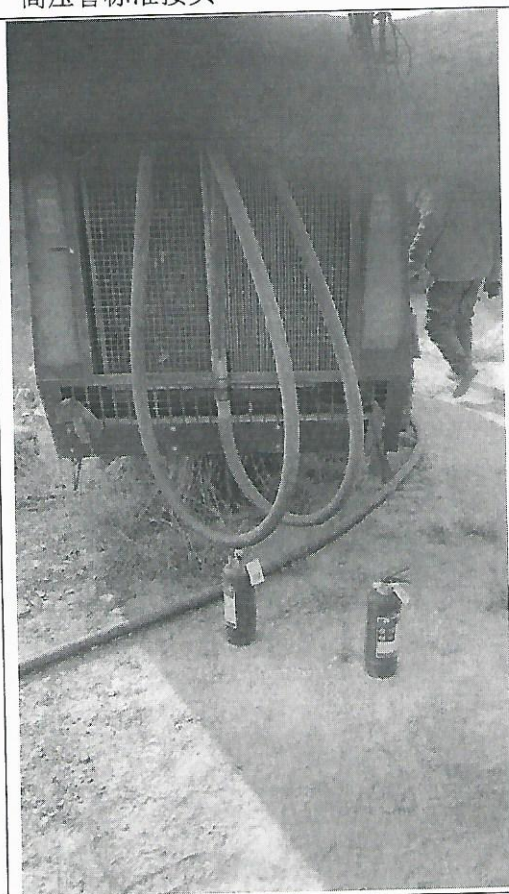

每台空压机配备一组灭火器



管道接头（带防滑脱扣）