

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-017

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于固定支架材料质量问题

内容：

2017.05.19 日，业主、监理人员对柘山库房金海新源进场固定支架材料抽检，现场材料外观感观差，大面积存在刮痕、表面处理不干净（尤其是后立柱）；立柱管口多处挂锌瘤，未处理干净，需再次处理；对此次材料要求整车退场处理，如下次再有此类材料，直接退场，监理人员不予检测。

后附不规范相片：

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：


2017.05.20

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建

图一:

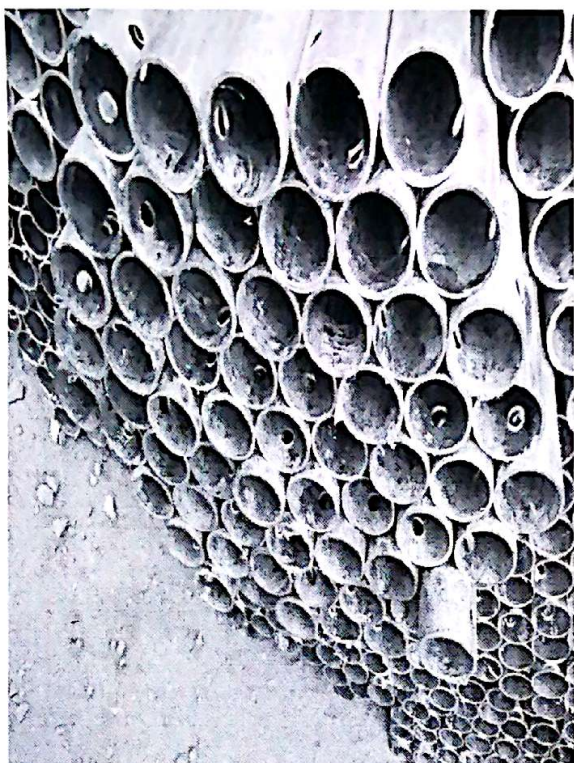

图二:

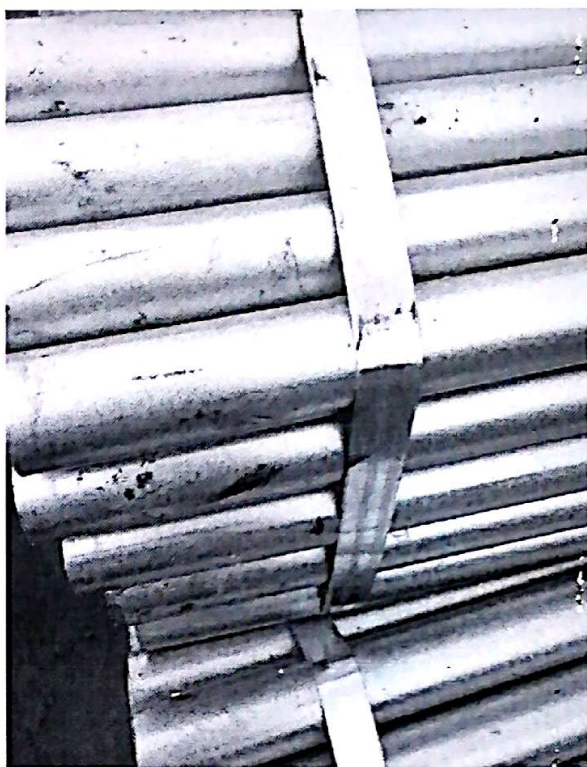

图三:



图四:

