

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-006 的监理通知单后, 已按照监理提出要求完成关于柘山 11 区预埋件浇筑质量事宜的整改工作, 先报上, 请予以复查。

附件是整改照片。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 03 月 14 日

复查意见:

经复查, 基本符合要求。

项目监理机构 (盖章)


总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017 年 03 月 15 日


注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




整改图片 2017.03.14

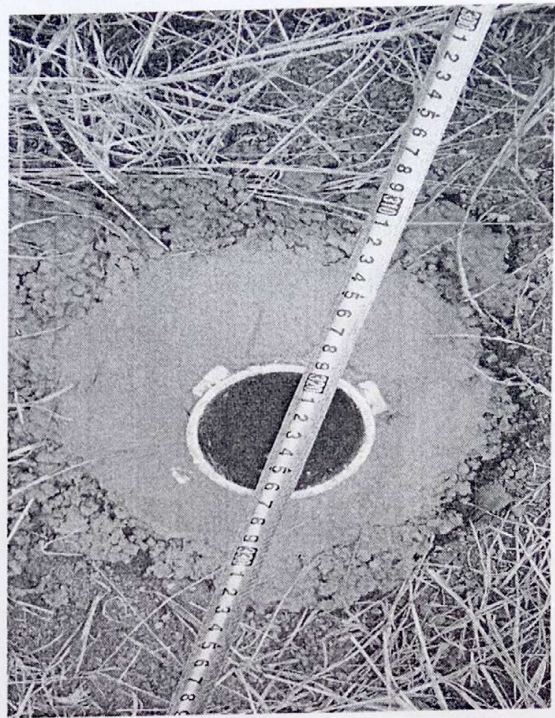

整改图片 2017.03.14

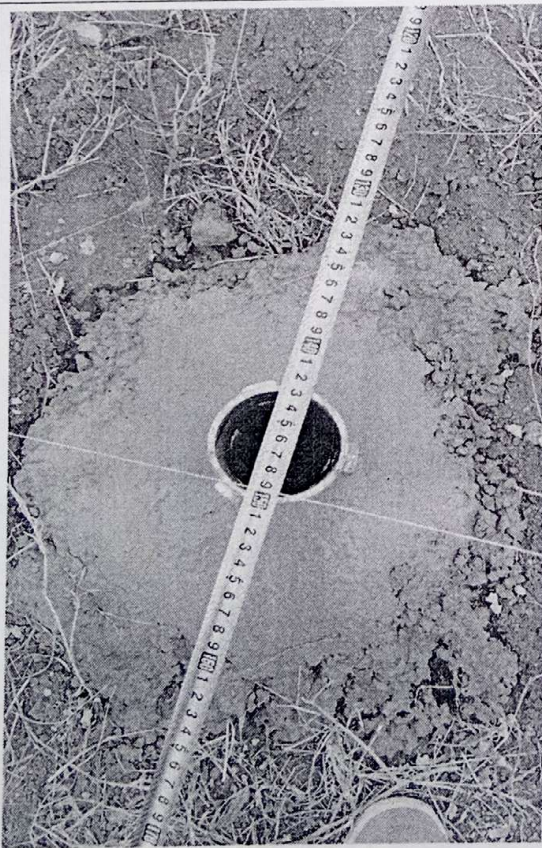

整改图片 2017.03.14

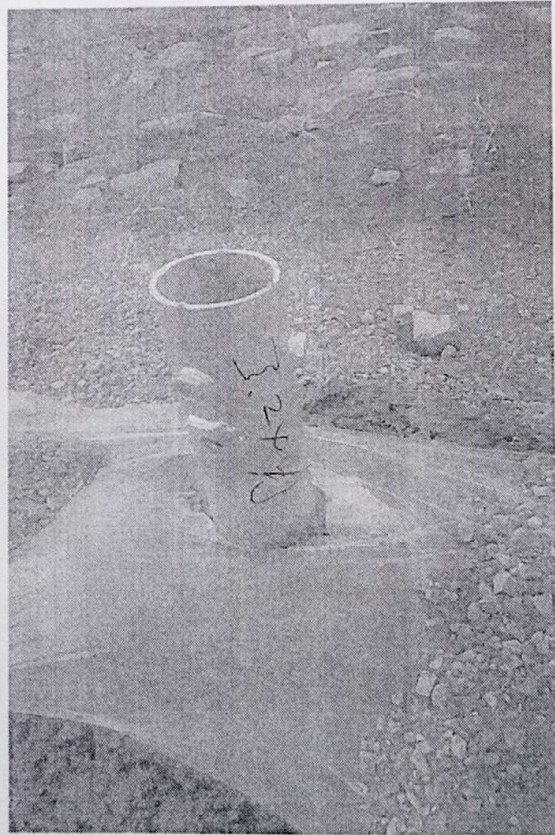

整改图片 2017.03.14

