

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: LRGE-JLT-017

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

事由: 关于现场安全的相关事宜

内容:

监理在光伏区、升压站巡检过程中发现如下问题:

- 1、现场部分施工人员未佩戴安全帽。

以上问题要求 2017 年 6 月 2 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:


日 期: 2017-05-30

注 本表一式 叁 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 壹 份。

问题照片:



由 扫描全能王 扫描创建

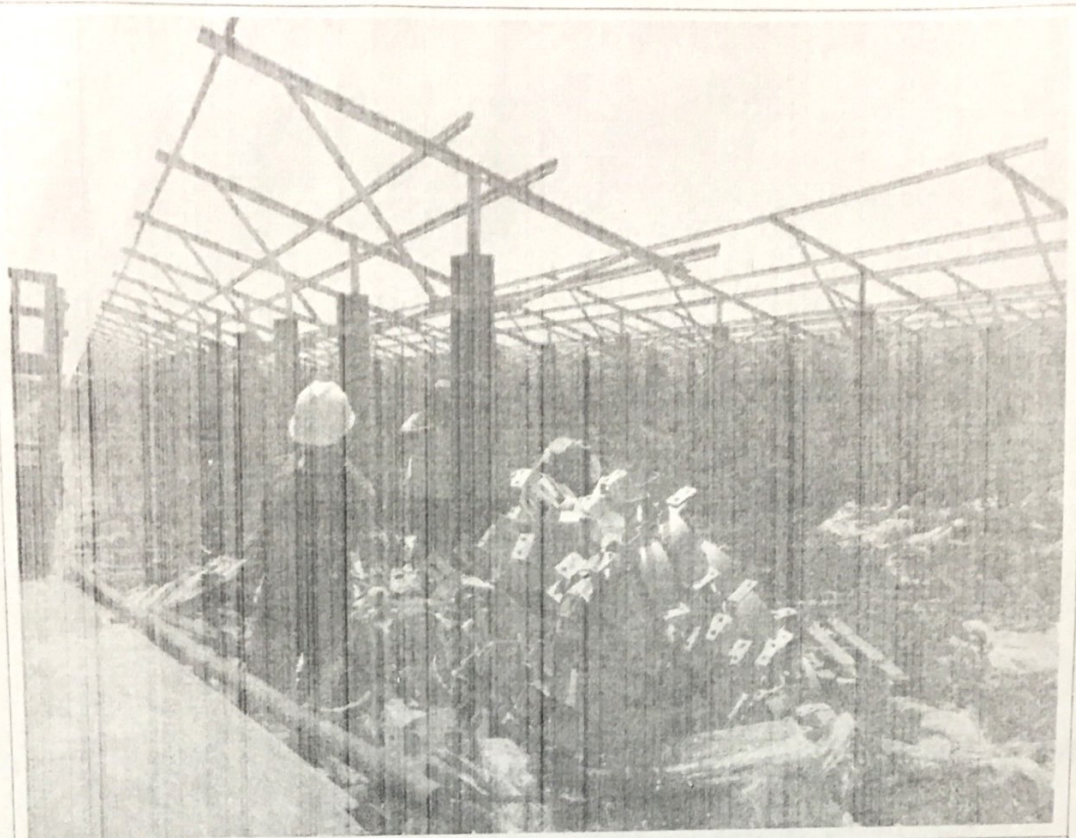

有限公司
和平2000Wp
总受日

