

湖南华容北紫港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HNSG-2017-022

监理单位: 衡正衡电力工程咨询有限公司华容项目部

事由: 关于组件卸货相关事宜

内容:

1. 组件卸货不符合规范要求, 要求单箱吊卸;
2. 组件进场卸货没有厂家人员到场。


以上问题要求 2017 年 6 月 11 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 ()
专业监理工程师
总 监 理 工 程 师



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。



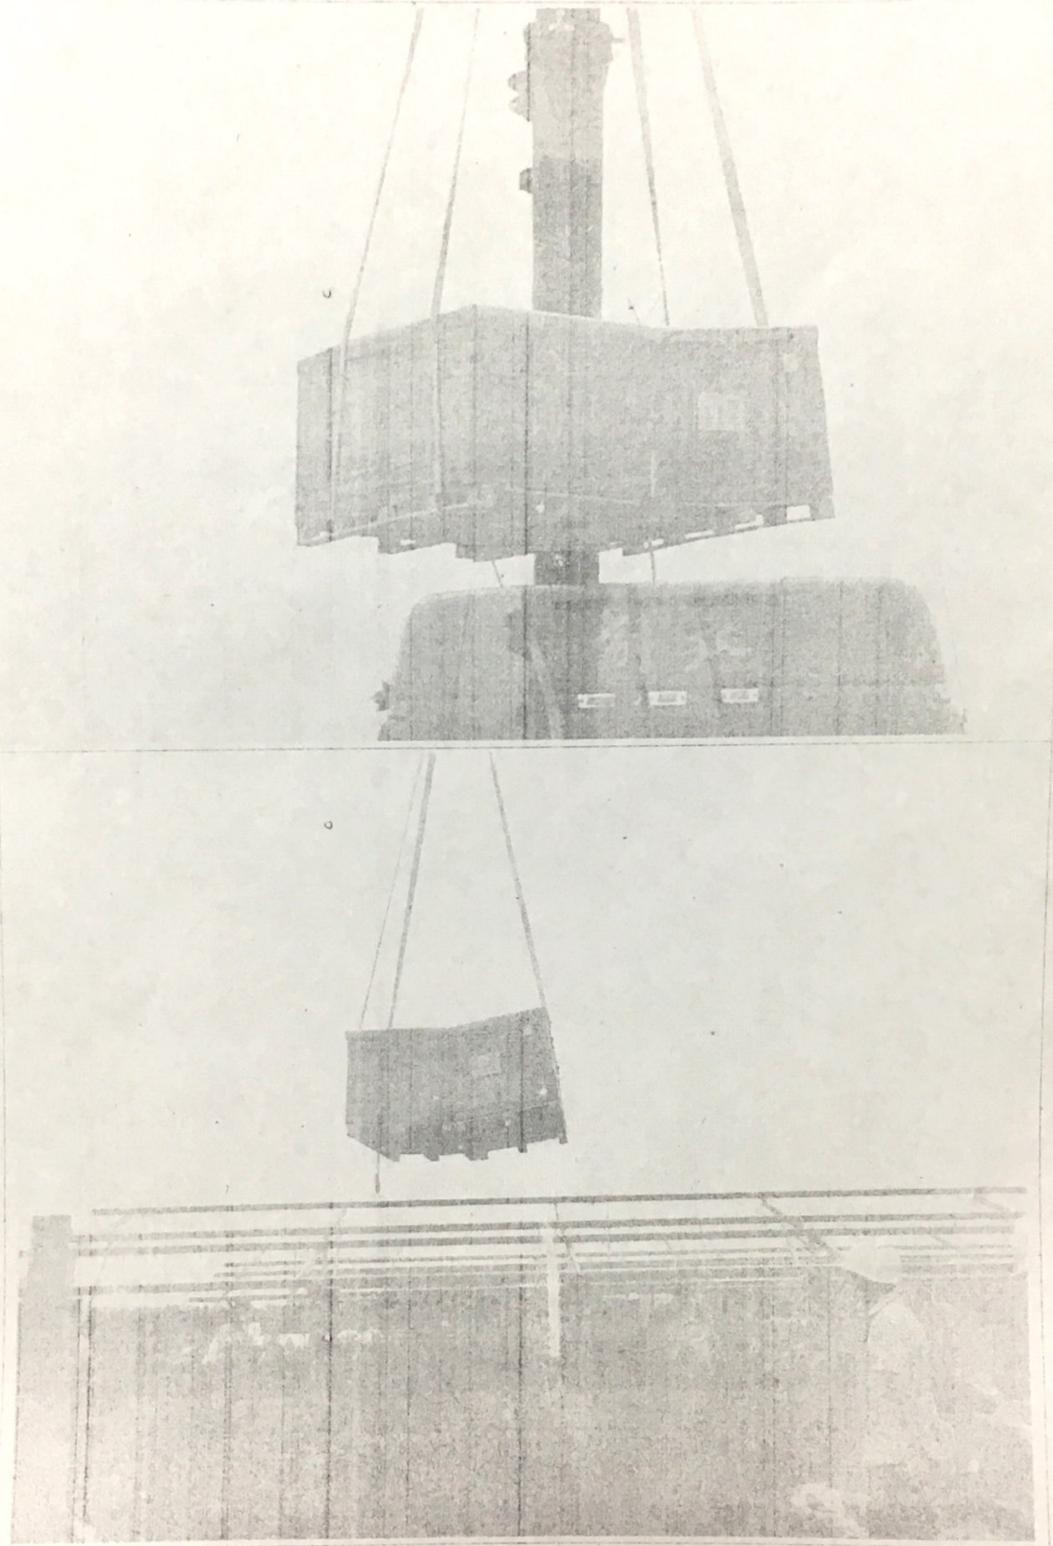

程监理有限公司
2000Wp, 和平200Wp
光伏发电项目
项目部

