

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式
农光互补发电项目
监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-036

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于施工质量、安全的相关事宜:

监理在巡视过程中, 发现如下问题:

1. 升压站强排自动控制开关失灵, 需要及时维修;
2. 强排基坑、一体化污水处理装置积水已满, 还未排除, 且无法有效排出, 部分积水会沿围墙、围栏二次进入站内。要求施工单位及时消除隐患。

以上问题要求 2017 年 7 月 8 号前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部 (章):
专业监理工程师:
总 监 理 工 程 师:


日期: 2017.07.05

注 本表一式_叁_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_壹_份。



问题照片：



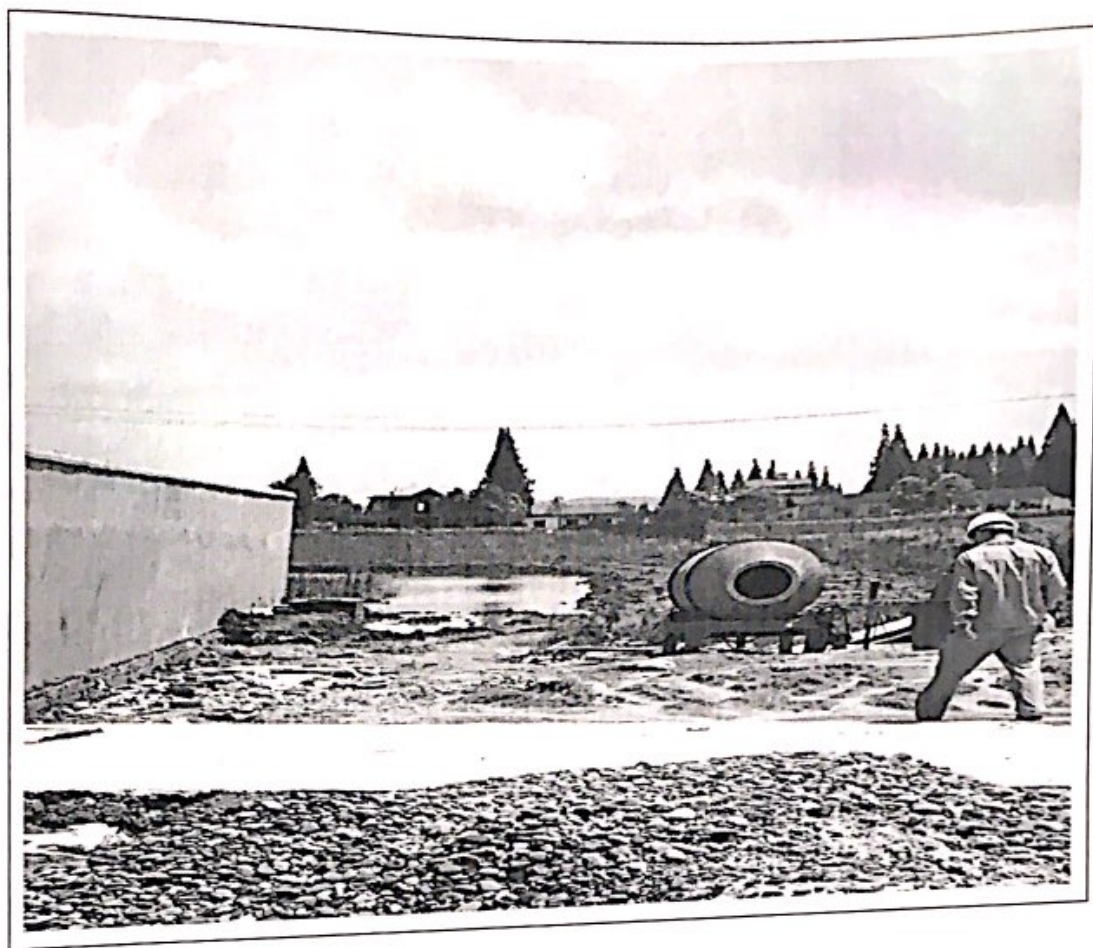

有限公司

