

监理工作通知单


工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程

编号： 001

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：E1、B2 绑筋支模

内容：经业主、监理现场巡视 E1、B2 基坑绑筋支模过程中存在无佩戴安全帽；基坑周边无围护；高空作业无安全带；无人行通道；脚手架搭设不规范，要求你方于 5 月 29 号前整改完成，逾期未完将对你方考核并给予经济处罚。

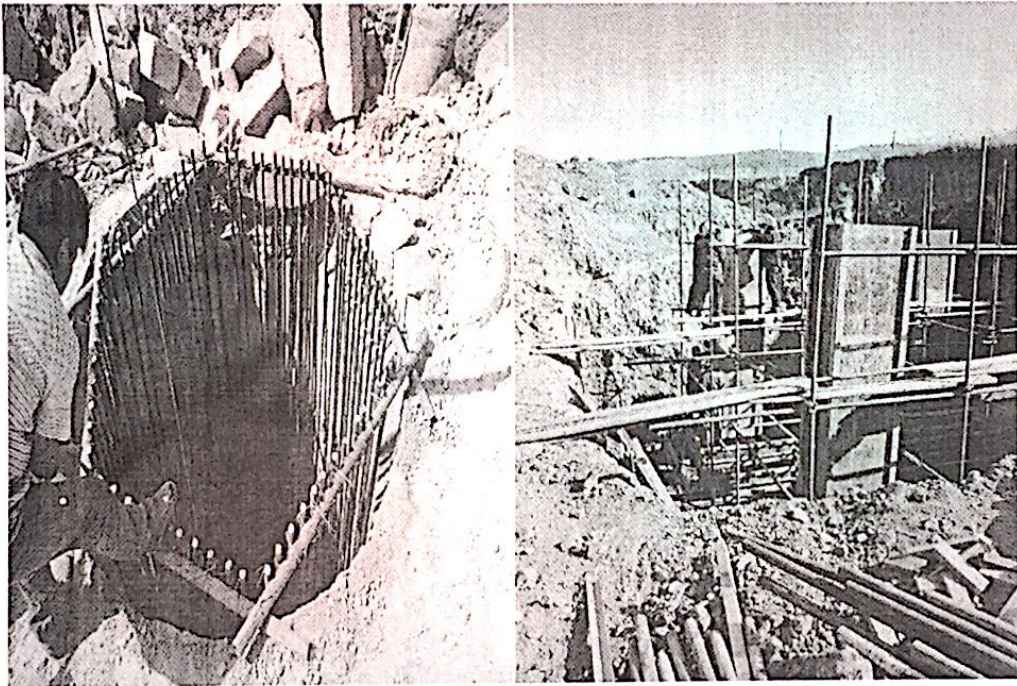

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 05 月 28 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。