

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: SXMB14-SG-ZL-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 CZZH-JL-ZL-005 的监理通知后, 已按要求完成了 电缆井施工现场质量事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件:

- 1、C5-22 电缆井已拆除 (图 1)
- 2、2#、3#箱变之间用混凝土包装

施工项目部 (章):

项目经理: 王品

日期: 2017.4.23

监理项目部复查意见:


经现场检查, 符合要求, 同意进行下一工序。

监理项目部 (章):

(总) / 专业监理工程师: 张惠

日期: 2017.4.27

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。

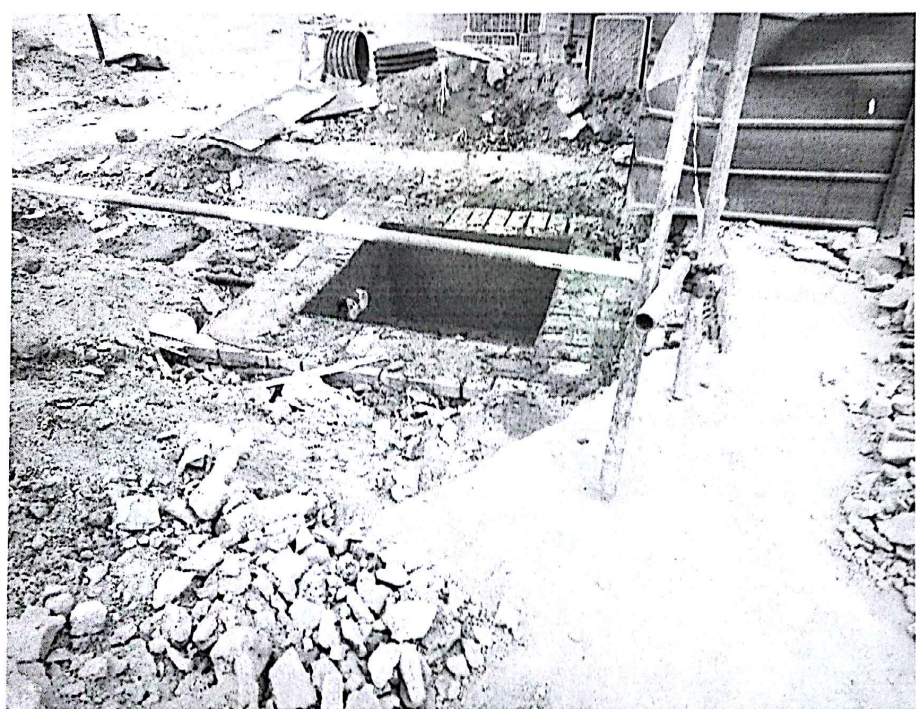

(图1)