

监 理 通 知 单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目


编号：YHWJ-ZHJL-06

致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事由：关于配重基础预埋件螺杆间距问题事宜

内容：

贵部在拉丝车间配重基础混凝土施工的过程中没有严格按照设计要求控制预埋件的埋设，部分配重基础的两个螺杆间距出现大于或小于支架底座的两孔的安装尺寸，与图纸要求的尺寸出现严重不符，影响支架底座安装。

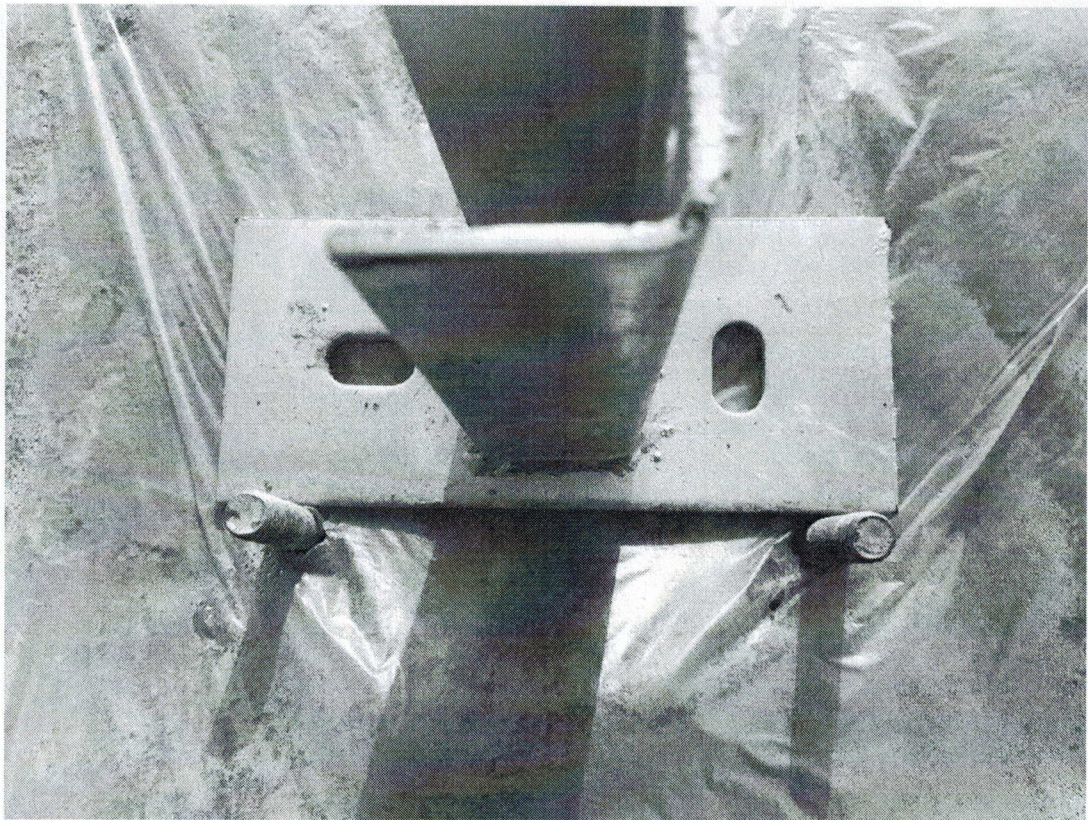

以上问题事宜要求贵项目部接此通知后立即自检并出具有效的施工方案，对存在质量问题的配重基础进行整改。（三日之内回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王志强

日期：2017 年 05 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。