

监理通知回复单

程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 YHWJ-ZHJL-03 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 配重基础下滑的部分全部移除，重新浇筑该部分的配重检查。
2. 配重基础混凝土浇筑后，在混凝土初凝和中凝时均收一次水泥浆，将表面收平、光滑。

附件：

1. 配重基础下滑的部分重新浇筑。
2. 配重基础表面收光

施工项目部（章）：

项目经理： 明俊

日期： 2017.4.28



监理项目部复查意见：

经复查，以上问题已整改基本落实到位。


监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 夏志

日期： 2017.04.25



附件 1. 下滑的部分配重基础重新浇筑

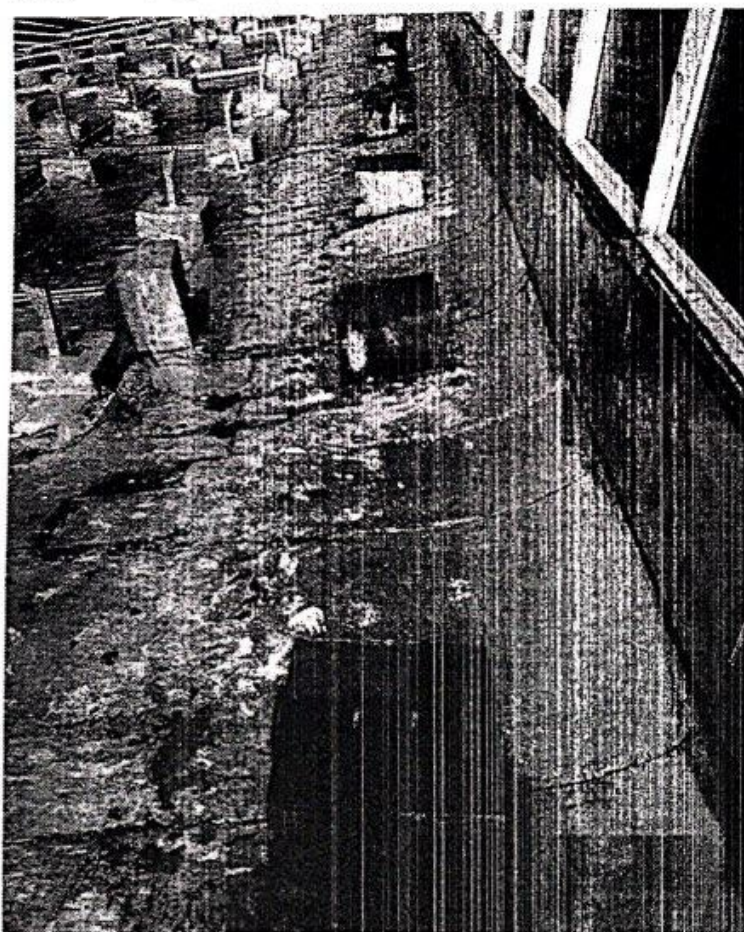

2. 配重基础表面收光

