

监理通知回复单

程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号: YHWJ-05

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 YHWJ-ZHJL-05 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 对开裂的配重基础清除处理, 然后重新浇筑配重基础。
2. 已对退火车间支架安装, 使用螺母、垫片、弹片垫付在支架底部调平安装倾角的部分支架已全部清除螺母、垫片、弹片等, 重新安装支架, 自检符合设计要求。
3. 我方项目部已对施工人员搬运、安装组件进行培训, 要求全部按照相关技术规范操作。
4. 我方项目部已安排人员清扫完成所有屋面养护配重基础用的塑料薄膜及其它施工垃圾。

附件: 1. 支架安装已按照要求整改, 清除螺母、垫片、弹片等

2. 施工人员正确搬运组件

3. 屋面垃圾已清理

施工项目部 (章):

项目经理: 明德杰

日期: 2017.5.13

监理项目部复查意见:

经复查, 以上问题已整改基本落实到位。

监理项目部 (章):


总/专业监理工程师: 夏志兵

日期: 2017.05.13


注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 3 份。

附件:

1. 支架安装已按照要求整改, 去掉螺母、垫片弹片等

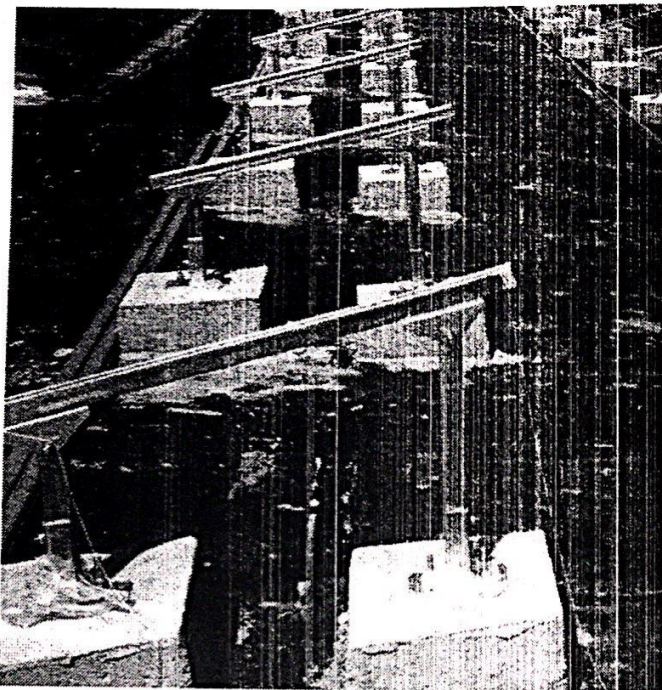

2. 施工人员正确搬运组件

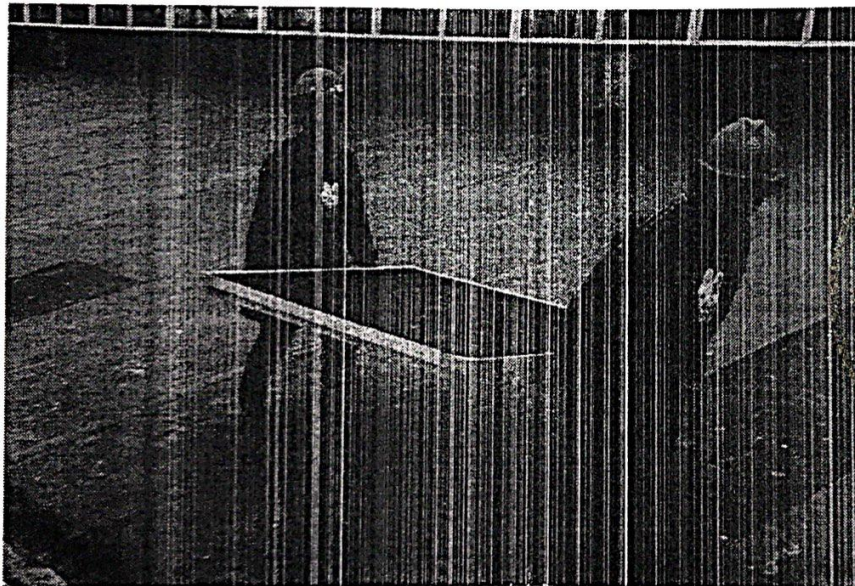

3. 屋面垃圾已清理

