

监理通知回复单

程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-07

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 YHWJ-ZHJL-07 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 配重基础预埋件螺杆存在质量问题的全部割断，改用打膨胀螺栓的方法安装支架底板。

2. 已安装电缆桥架盖板的全部重新安装，将扎丝绑扎的改用电缆桥架盖板安装专用卡扣安装。

附件：

1. 膨胀螺栓与支架底板连接
2. 屋面电缆桥架用卡扣安装

施工项目部 (章)：

项目经理： 明德振

日期： 2017年6月24日

监理项目部复查意见：

经复查，以上问题已整改基本落实到位。

监理项目部 (章)：


总/专业监理工程师： 夏文强

日期：

2017.06.24

附件：

1. 膨胀螺栓与支架底板连接

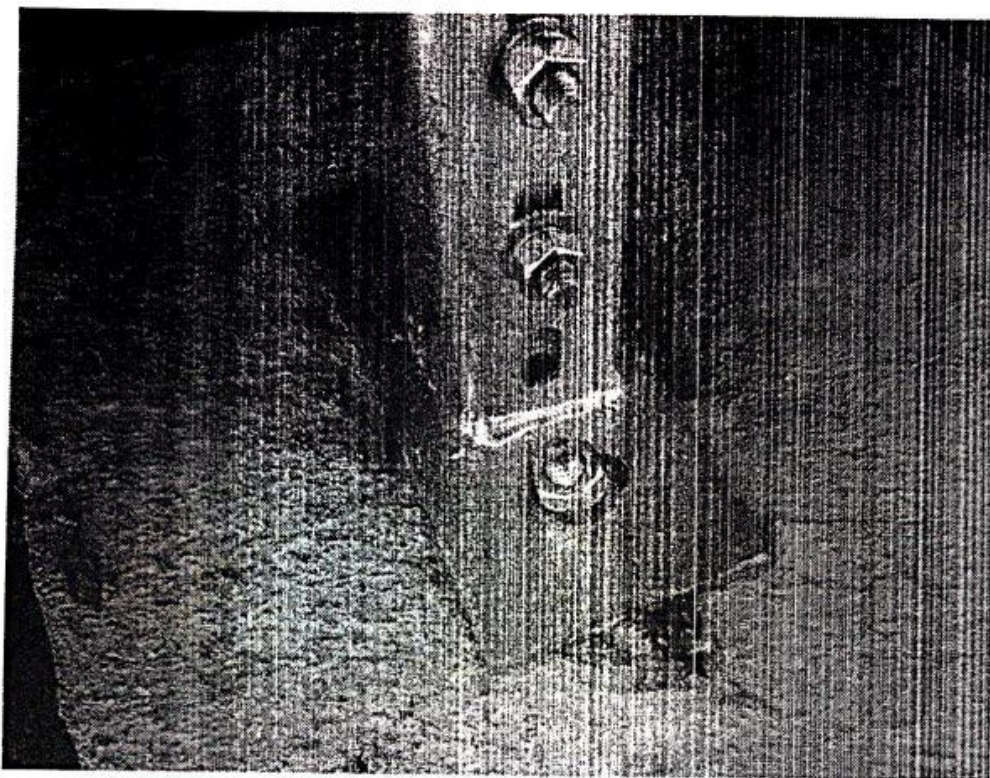

2. 屋面电缆桥架用卡扣安装

