

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：浙江木木马丁家居有限公司 1000Kpw 分布式发电项目

编号 JSJH-TZD-002



致：浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部（单位）

主题：

施工质量

内容：

今（2017 年 5 月 29 日）我监理人员在巡视施工现场时，发现浙江木木马丁家居有限公司箱变与开关站内接地导线的使用与接线；不符合设计及验收规范。要求总包单位按照设计要求及验收规范进行整改到位，并报监理部验收。另开关站内缺少到箱变基础内的爬梯，总包单位尽快安装到位。

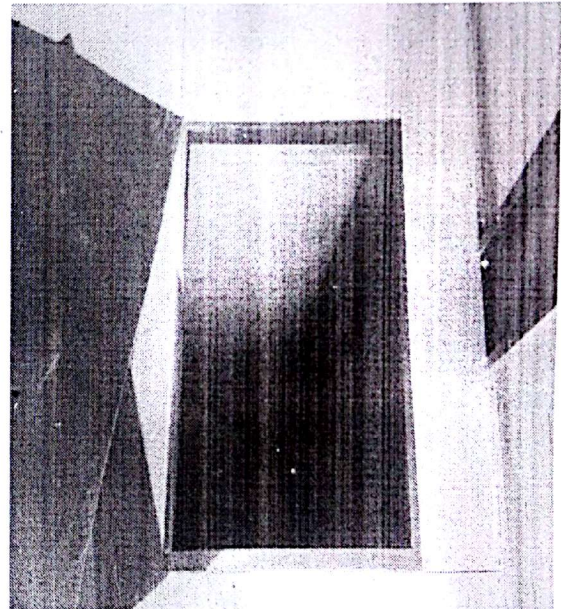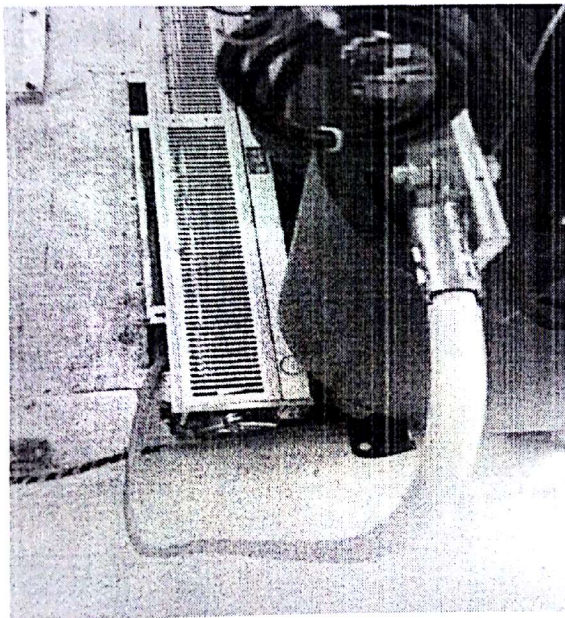

限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建