

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目



编号：ZHJL-MSSC-15

致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场发现的各种问题

- 1、35kV 开关站及箱变基础内部积水严重
- 2、SVG 刀闸周边围栏破损严重
- 3、施工变基础未做接地处理，未做防水处理。
- 4、截至目前，施工资料欠缺严重。
- 5、现场使用的 SBS 防水卷材未提供复试报告。

以上问题希望贵方认真对待，并于三日内整改完成并上报业主及建立验收。

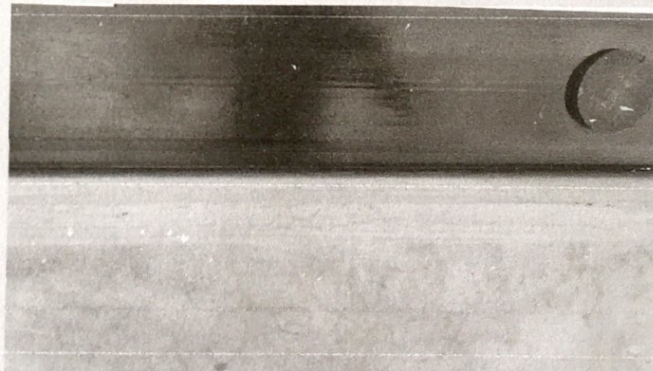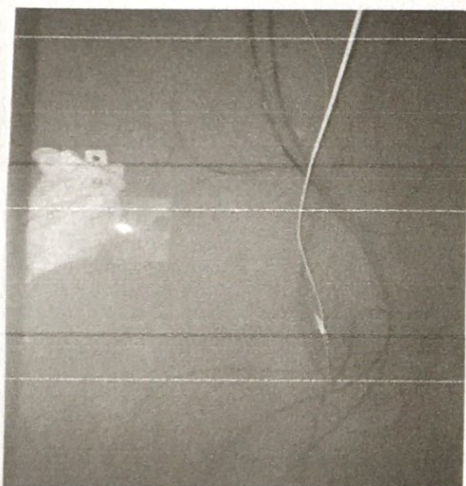

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年7月12日

