

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-015


致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于 43 区焊接立柱临时用电存在的安全隐患事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，43 区现场在焊接桩顶立柱时，临时用电的电线乱拉、配电箱乱放（见附图），存在较大安全隐患。请施工单位按现场临时用电规范要求，消除安全隐患。

以上问题，请施工单位限 3 个工作日内回复。

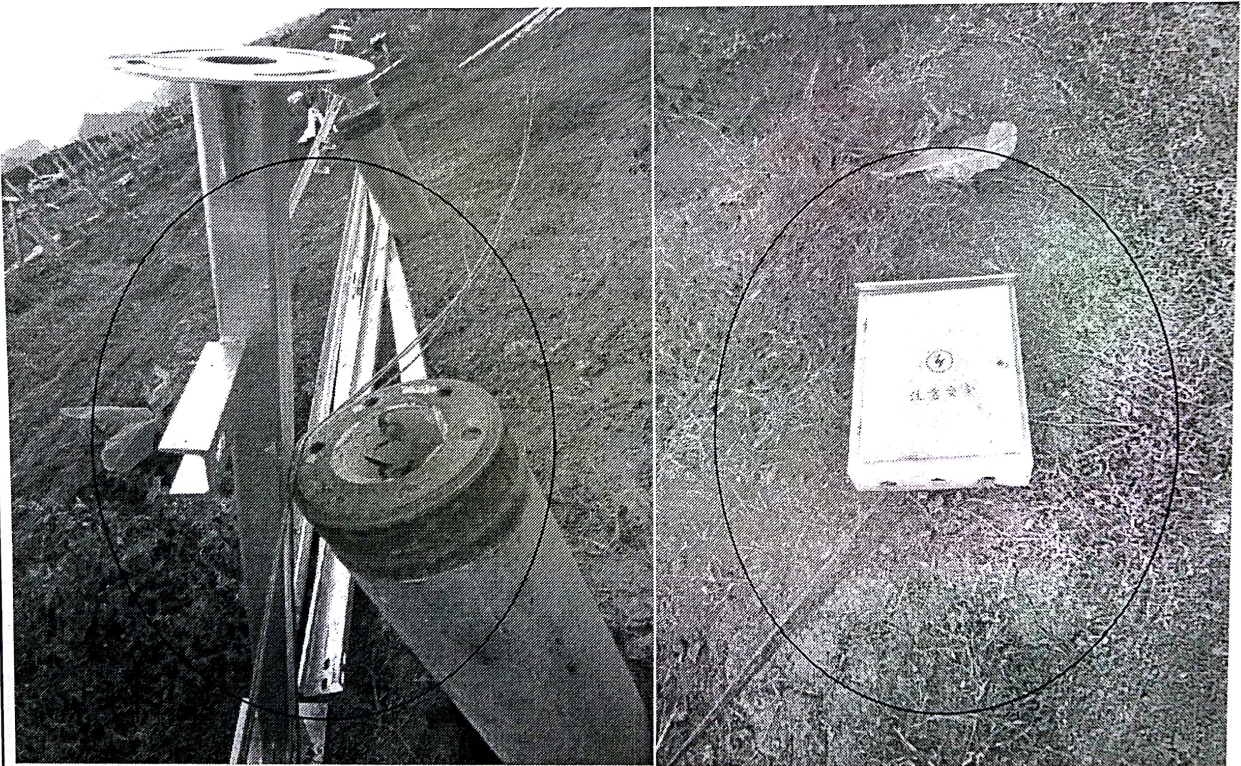

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙富斌

日期：2017年10月16日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，目理项目部

监理工程师通知回复单

表号: A. 18

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 编号: HDWM-CNI23-GF246-JLHF015

致: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 监理部

我方接到编号为 JXM7-015 的监理工程师通知后, 针对出现的问题, 组织人员进行进行
交底并完成了问题的整改, 现已上报请予以复查。

详细内容: 见附件

承包单位 (章)

项目经理:

日期:

刘洪强

2017. 10. 18

项目监理机构复查意见:

经复查, 以上问题已进行整改。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

孙家斌




本表一式 2 份, 由承包单位填报, 项目监理机构、承包单位各存一份。

附件:



组织施工人员进行安全技术交底

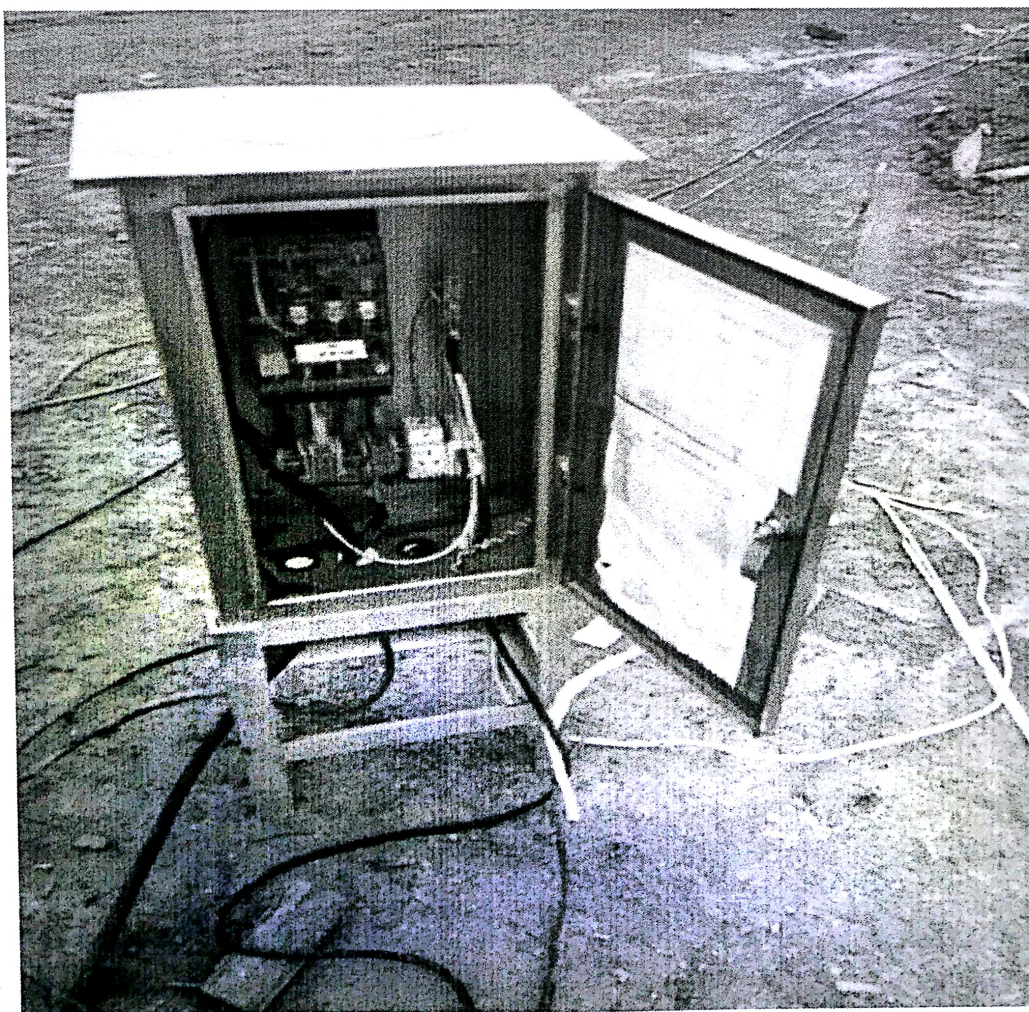

配电箱进行更换并做好箱体接地

