

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-006

致: 北京中伏源能源科技有限公司 (施工项目部)

事由 :

关于御道口镇一复兴地村现场存在的需整改问题

内容 :

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目现场存在较多质量问题, 具体问题见附件。

要求你单位立即安排人进行整改, 整改完成后拍照回复并通知监理复查。

本通知单要求贵单位在 4 个工作日内进行回复。

附件共 2 页

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 李中

日 期: 2017 年 08 月 31 日



本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。


御道口镇一复兴地村现场问题:

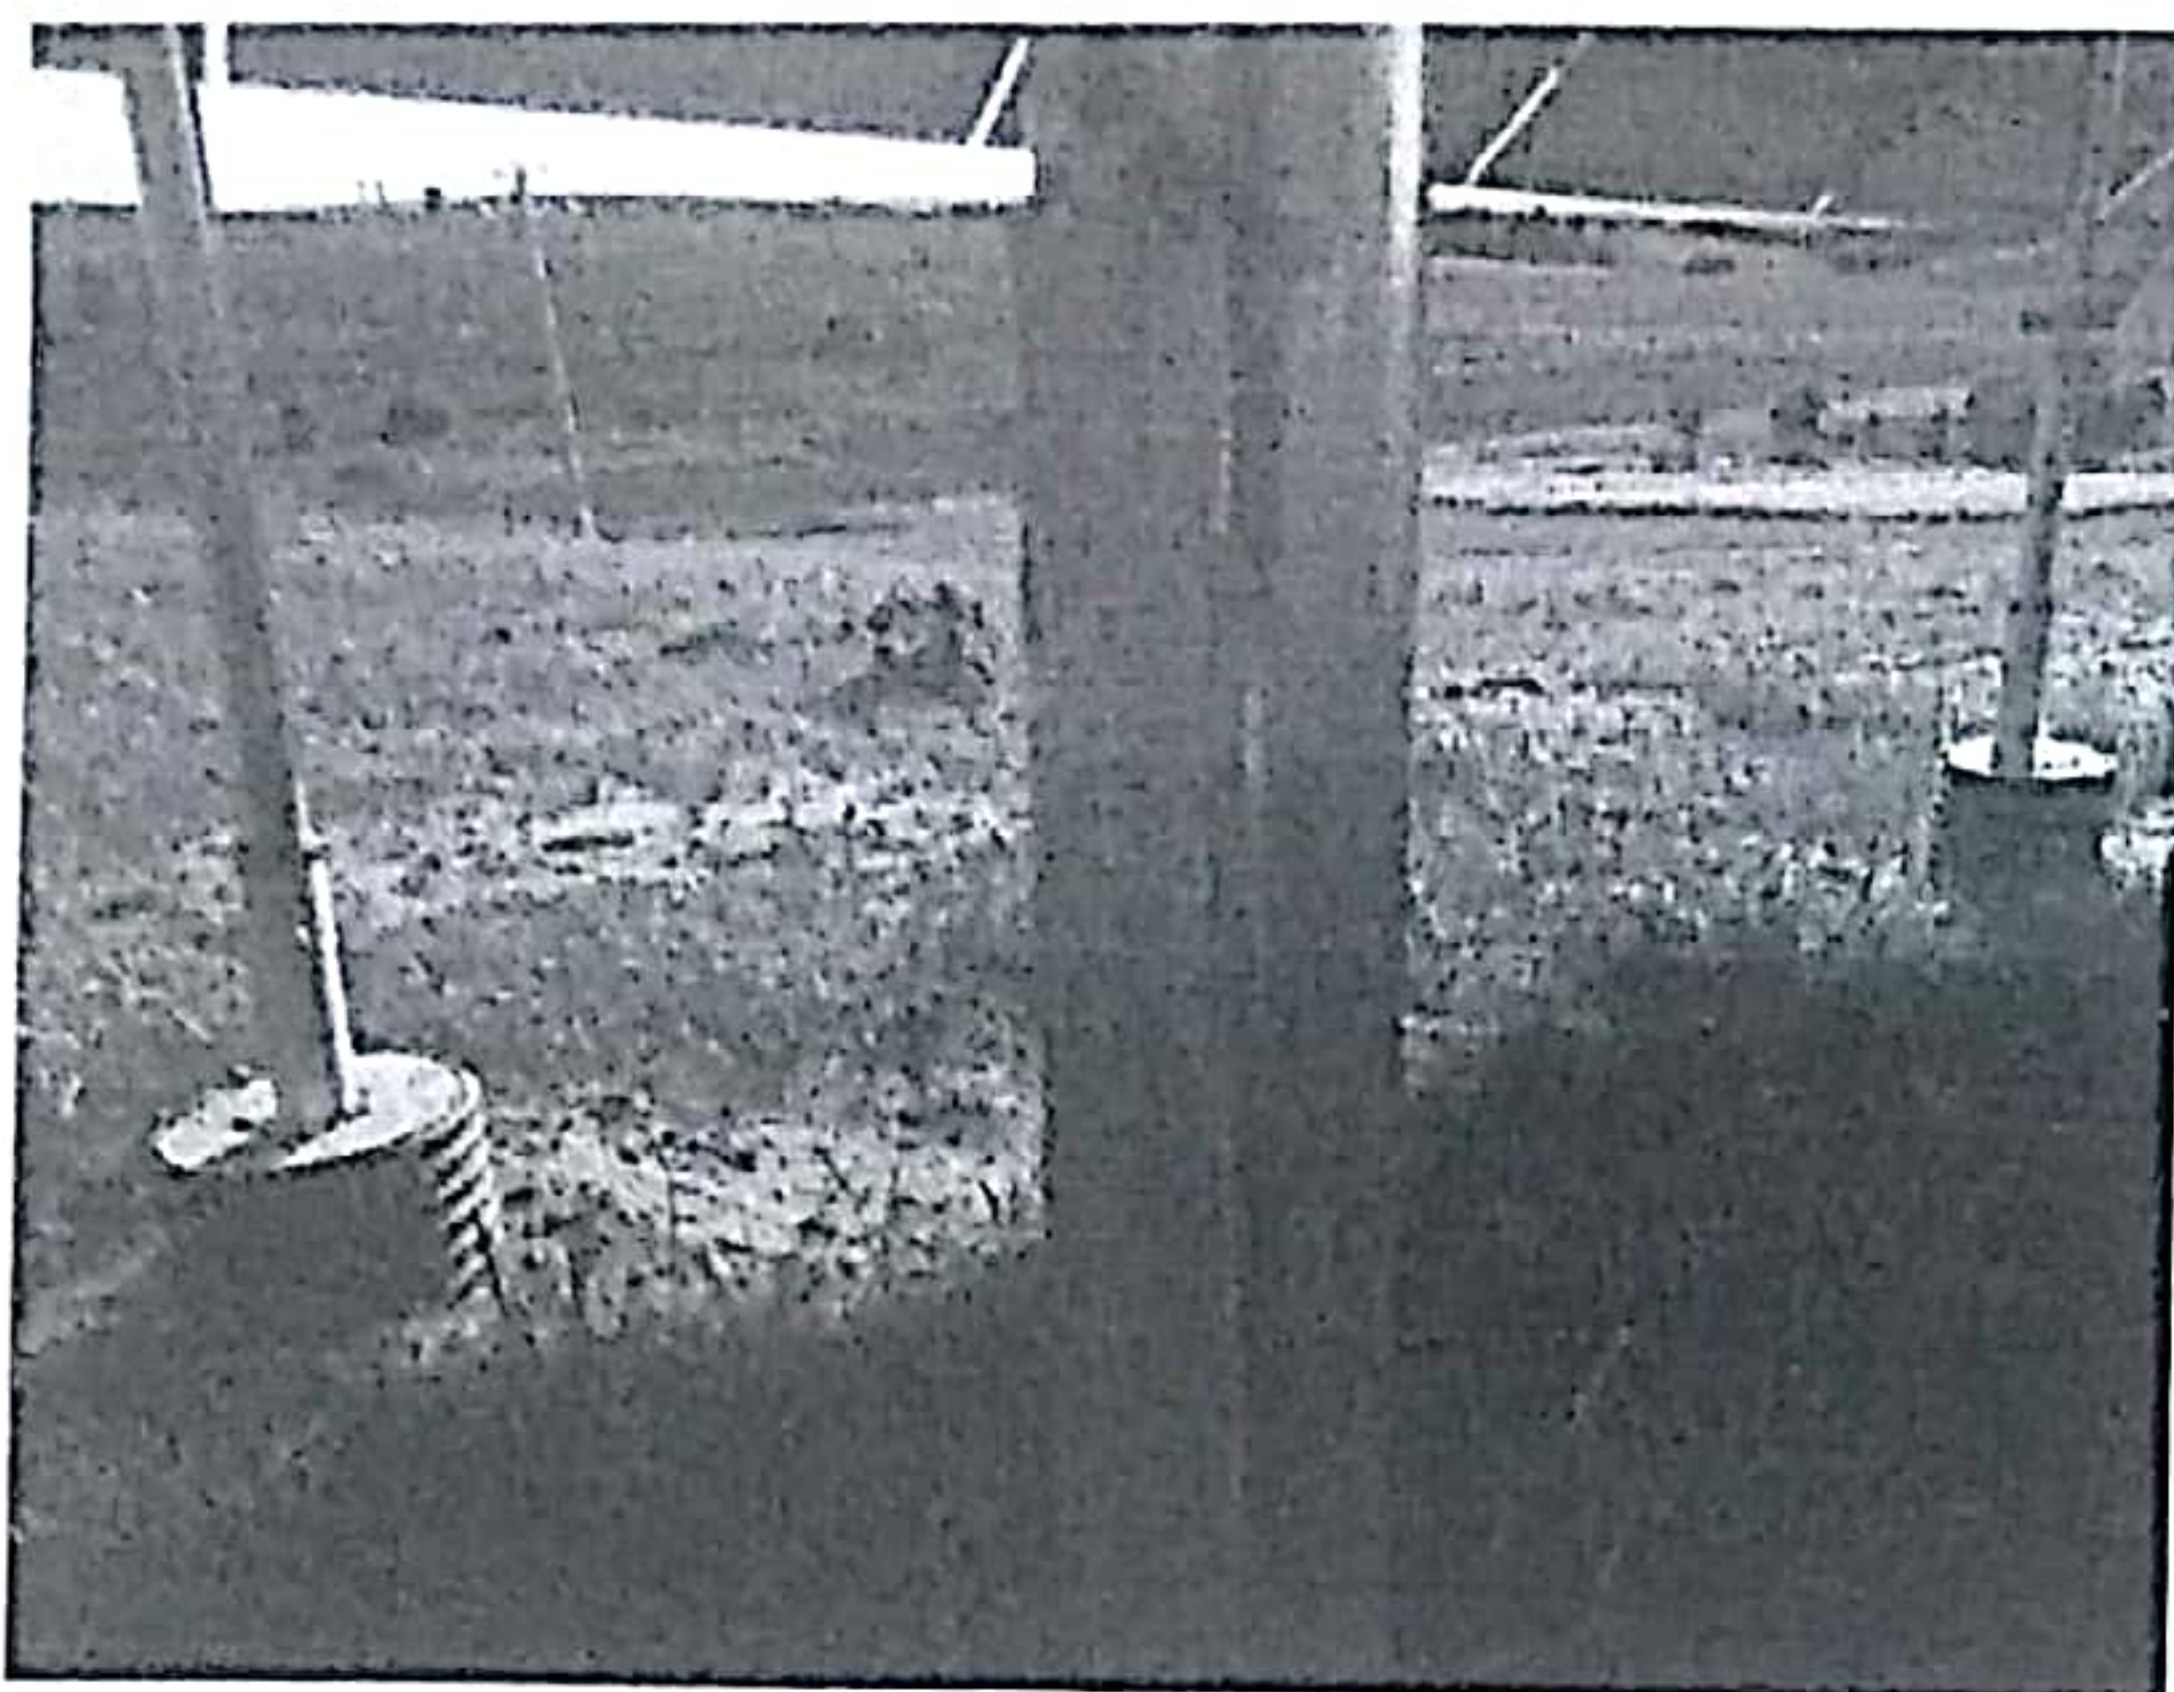


接地扁铁焊接不合格



逆变接线不规范

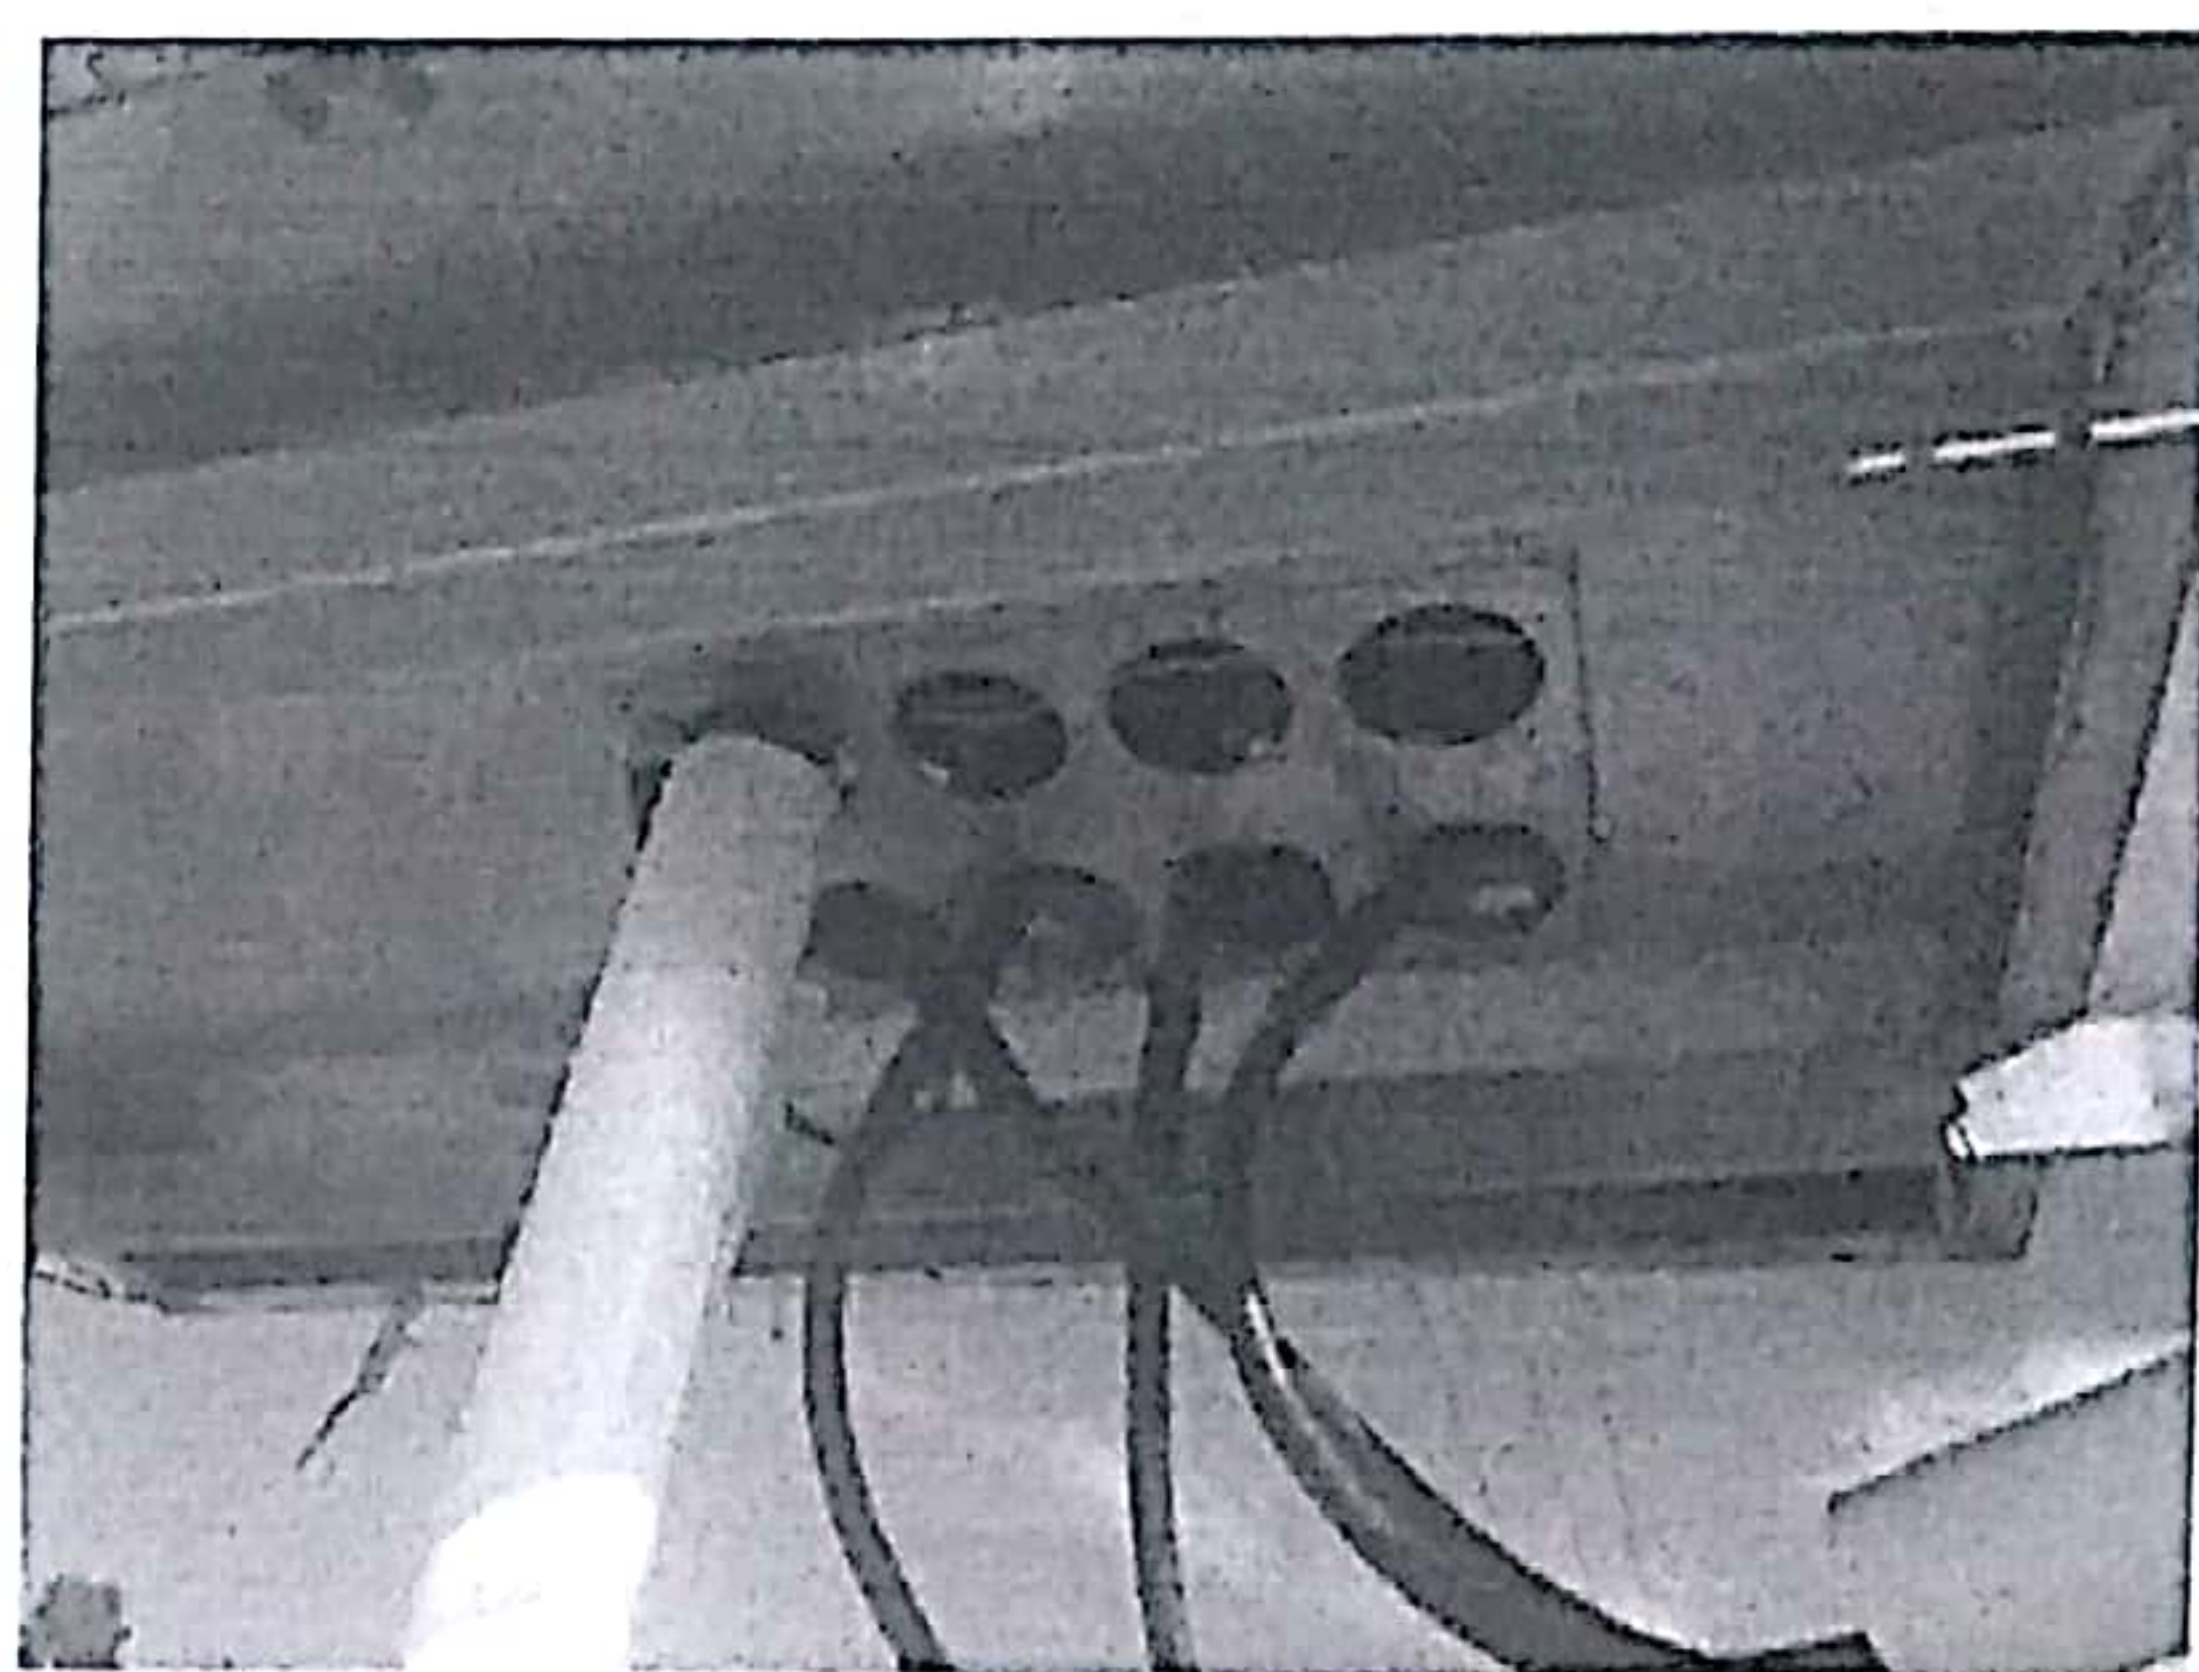

防孤岛保护箱洞口未封堵

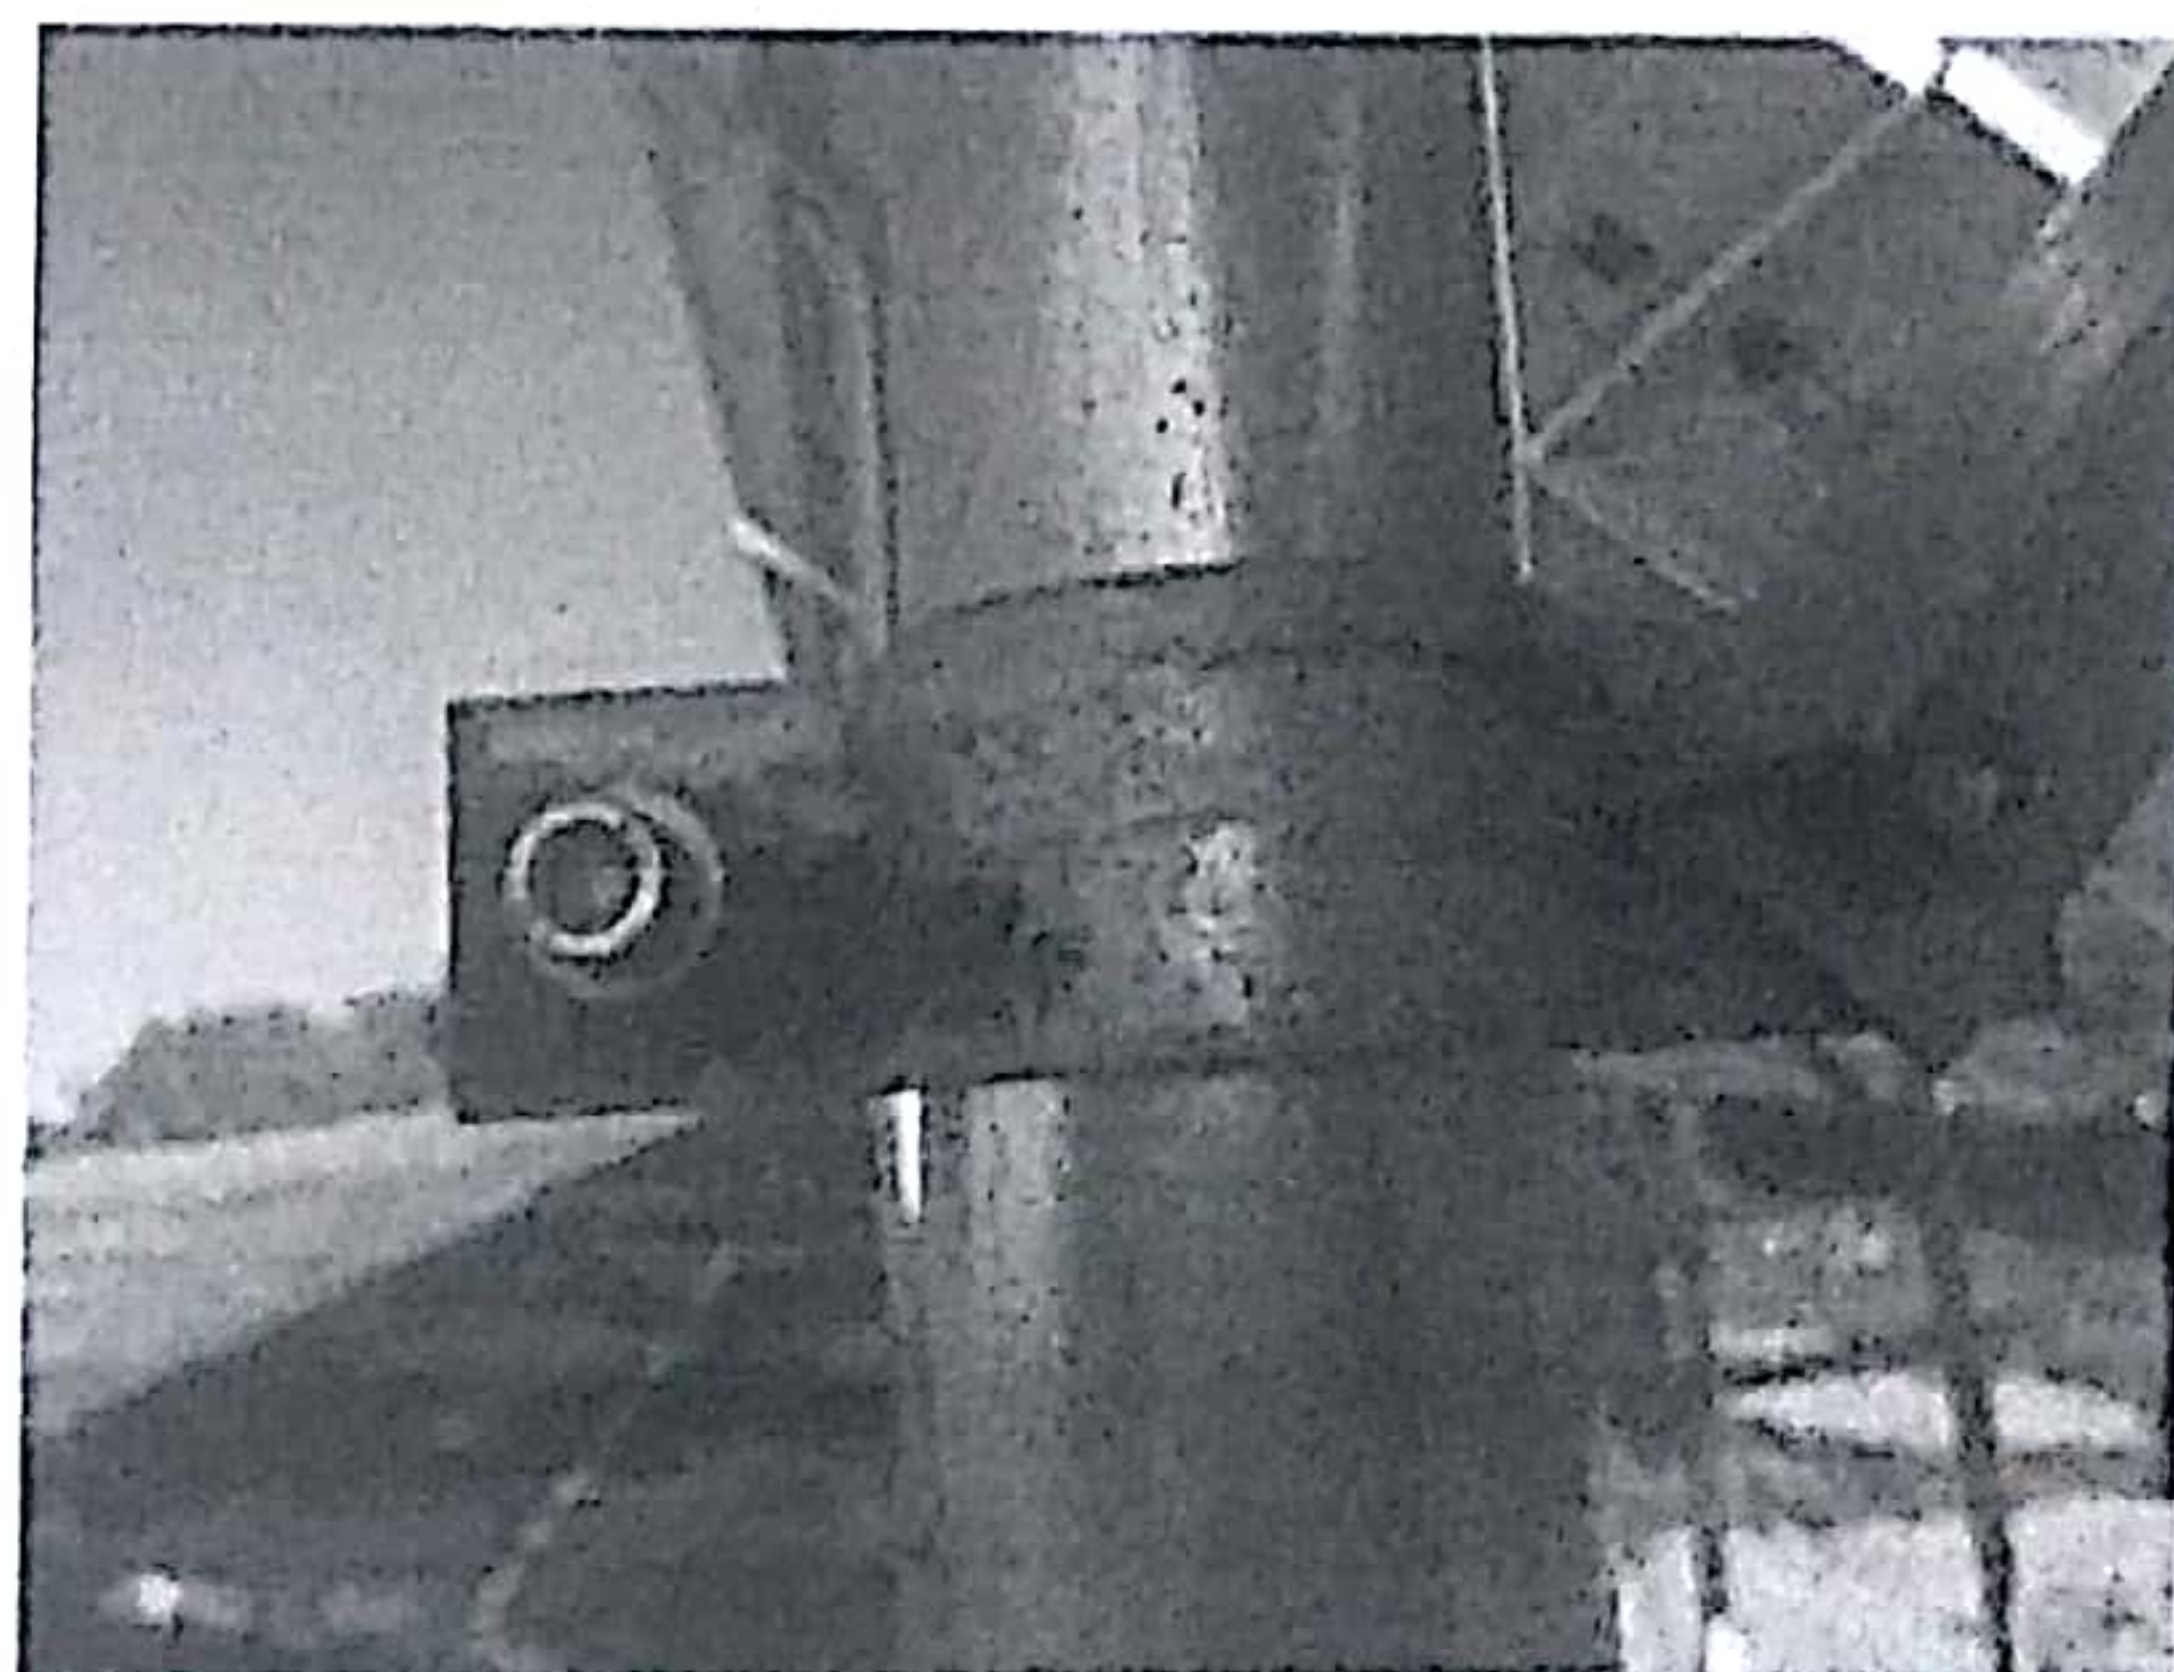


部分垫片螺栓抱箍等材料生锈



立柱拉杆筋未张拉



现场组件板堆放随意

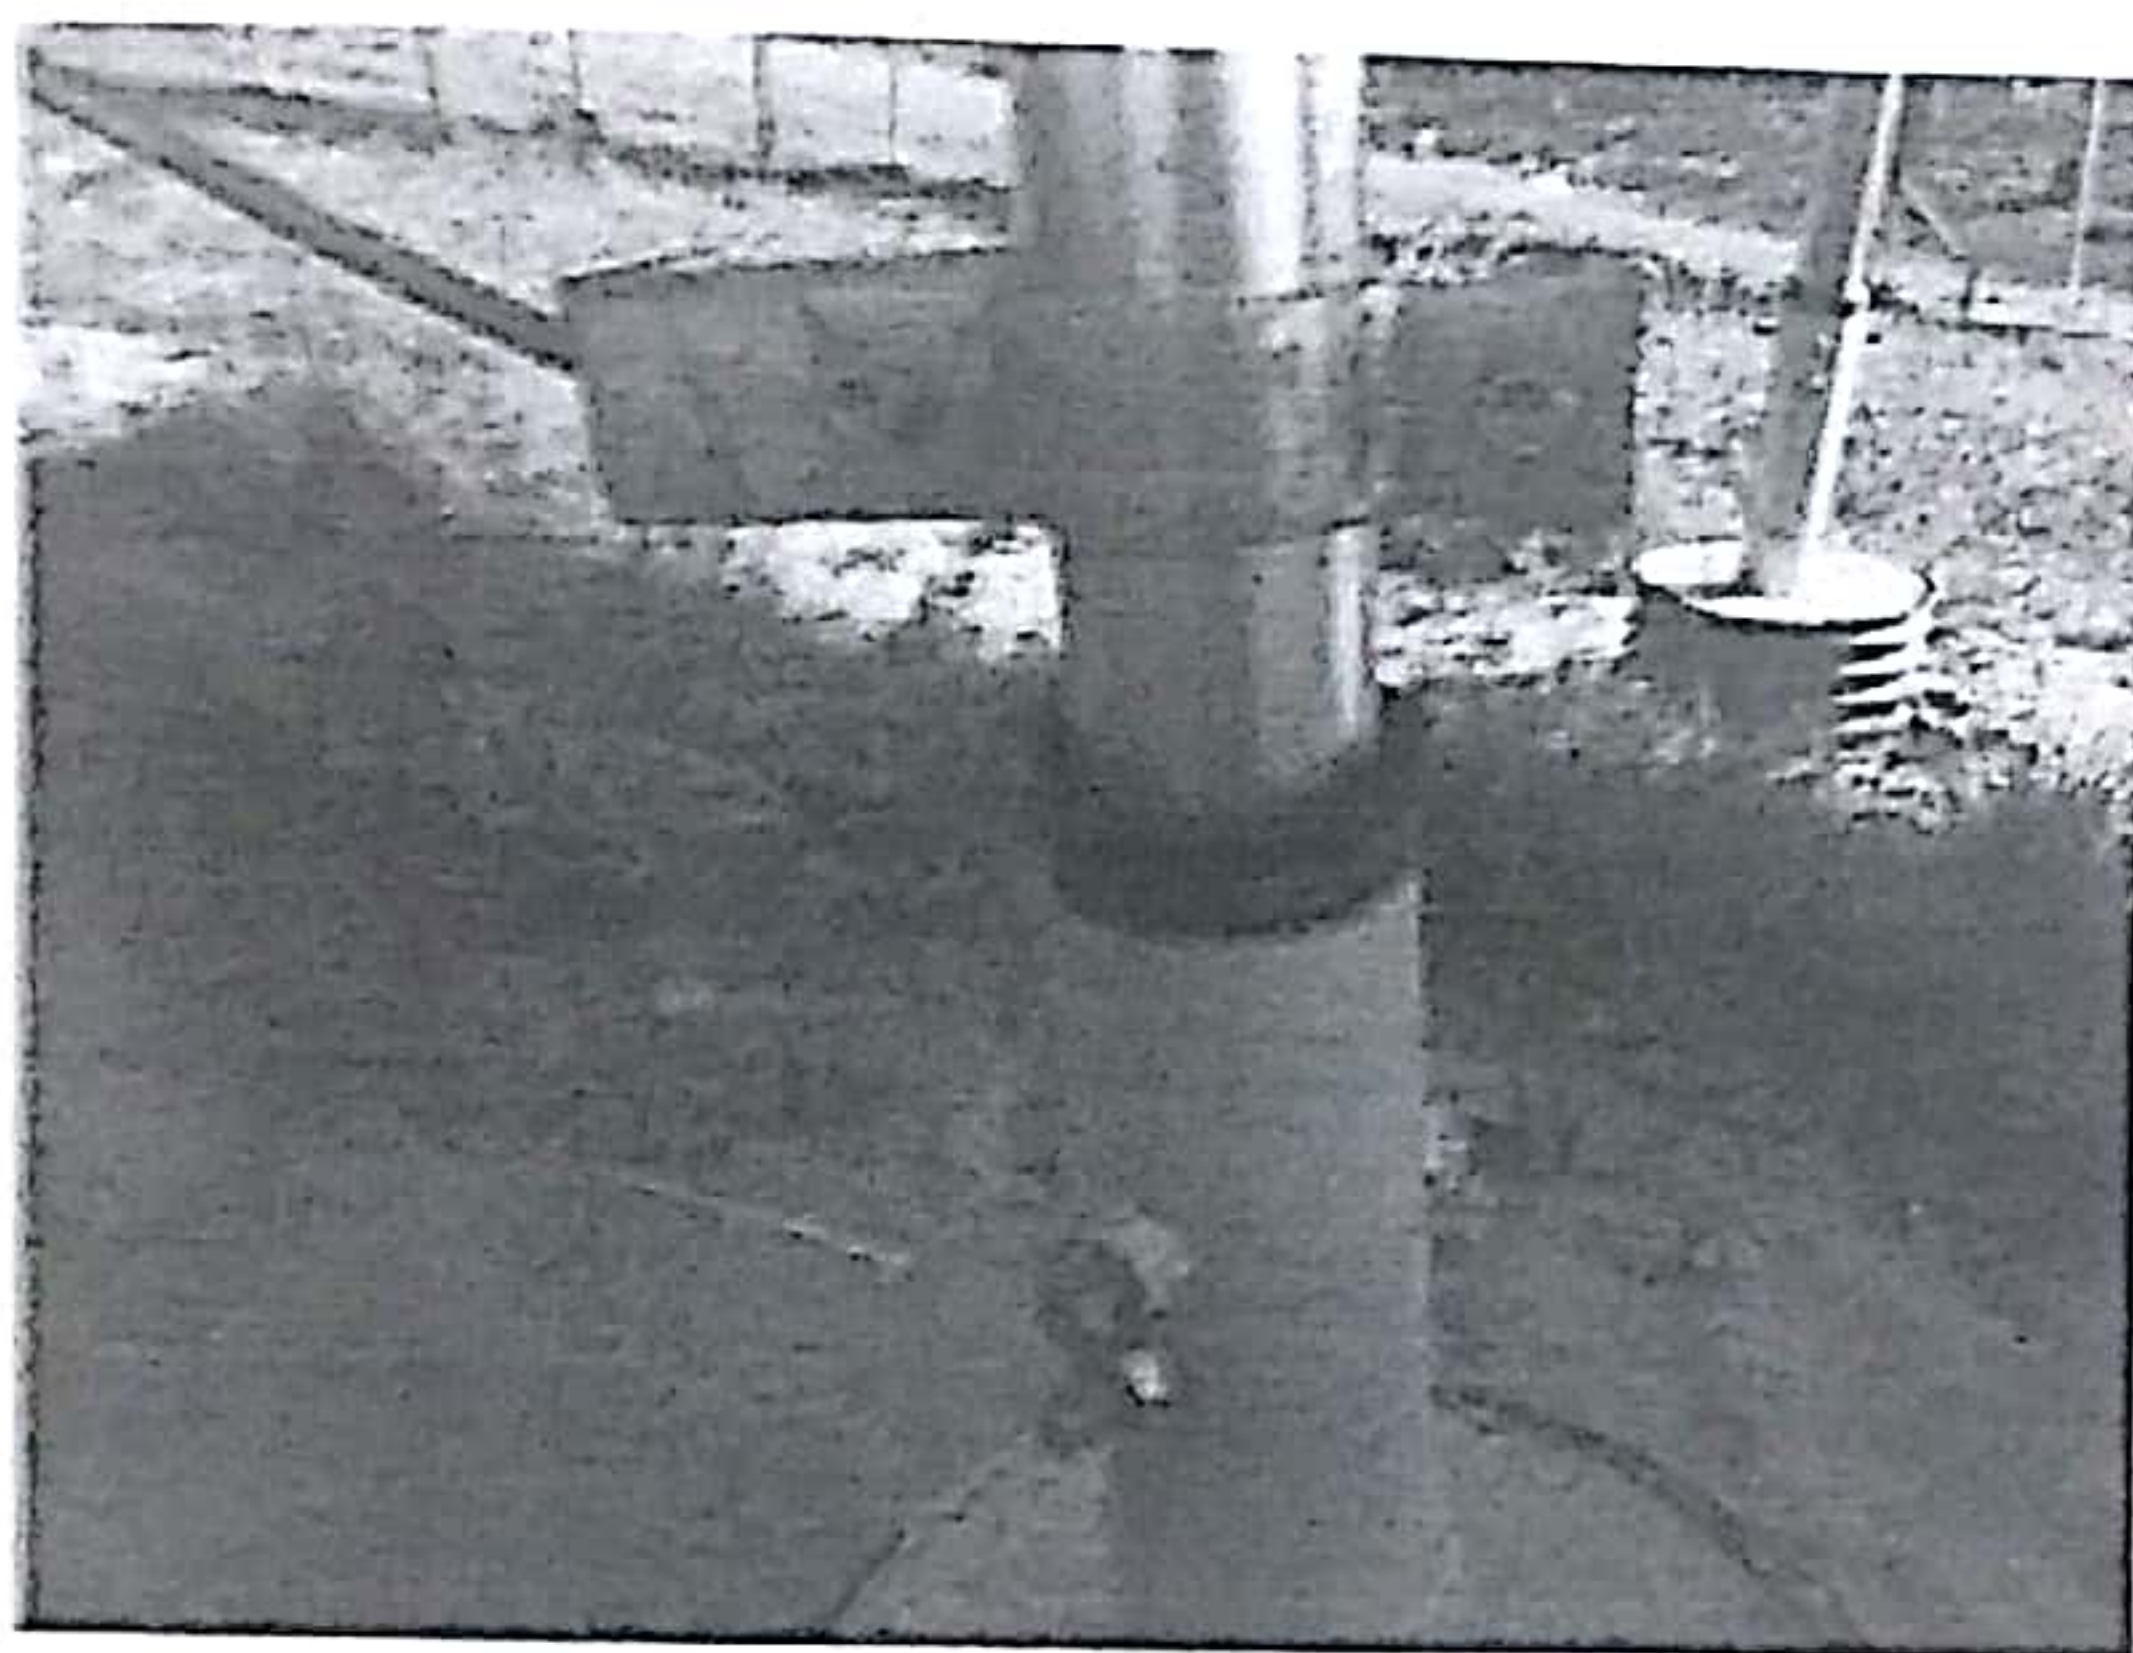

部分防水皮套口朝向错误

