

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-008

致: 江苏润海环保工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于黄土坎乡海字村现场存在的需整改问题

内容:


经监理和你方项目部现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目的黄土坎乡海字村现场存在以下问题:



接地扁铁焊接区未刷防腐



部分地方接地扁铁埋设过浅

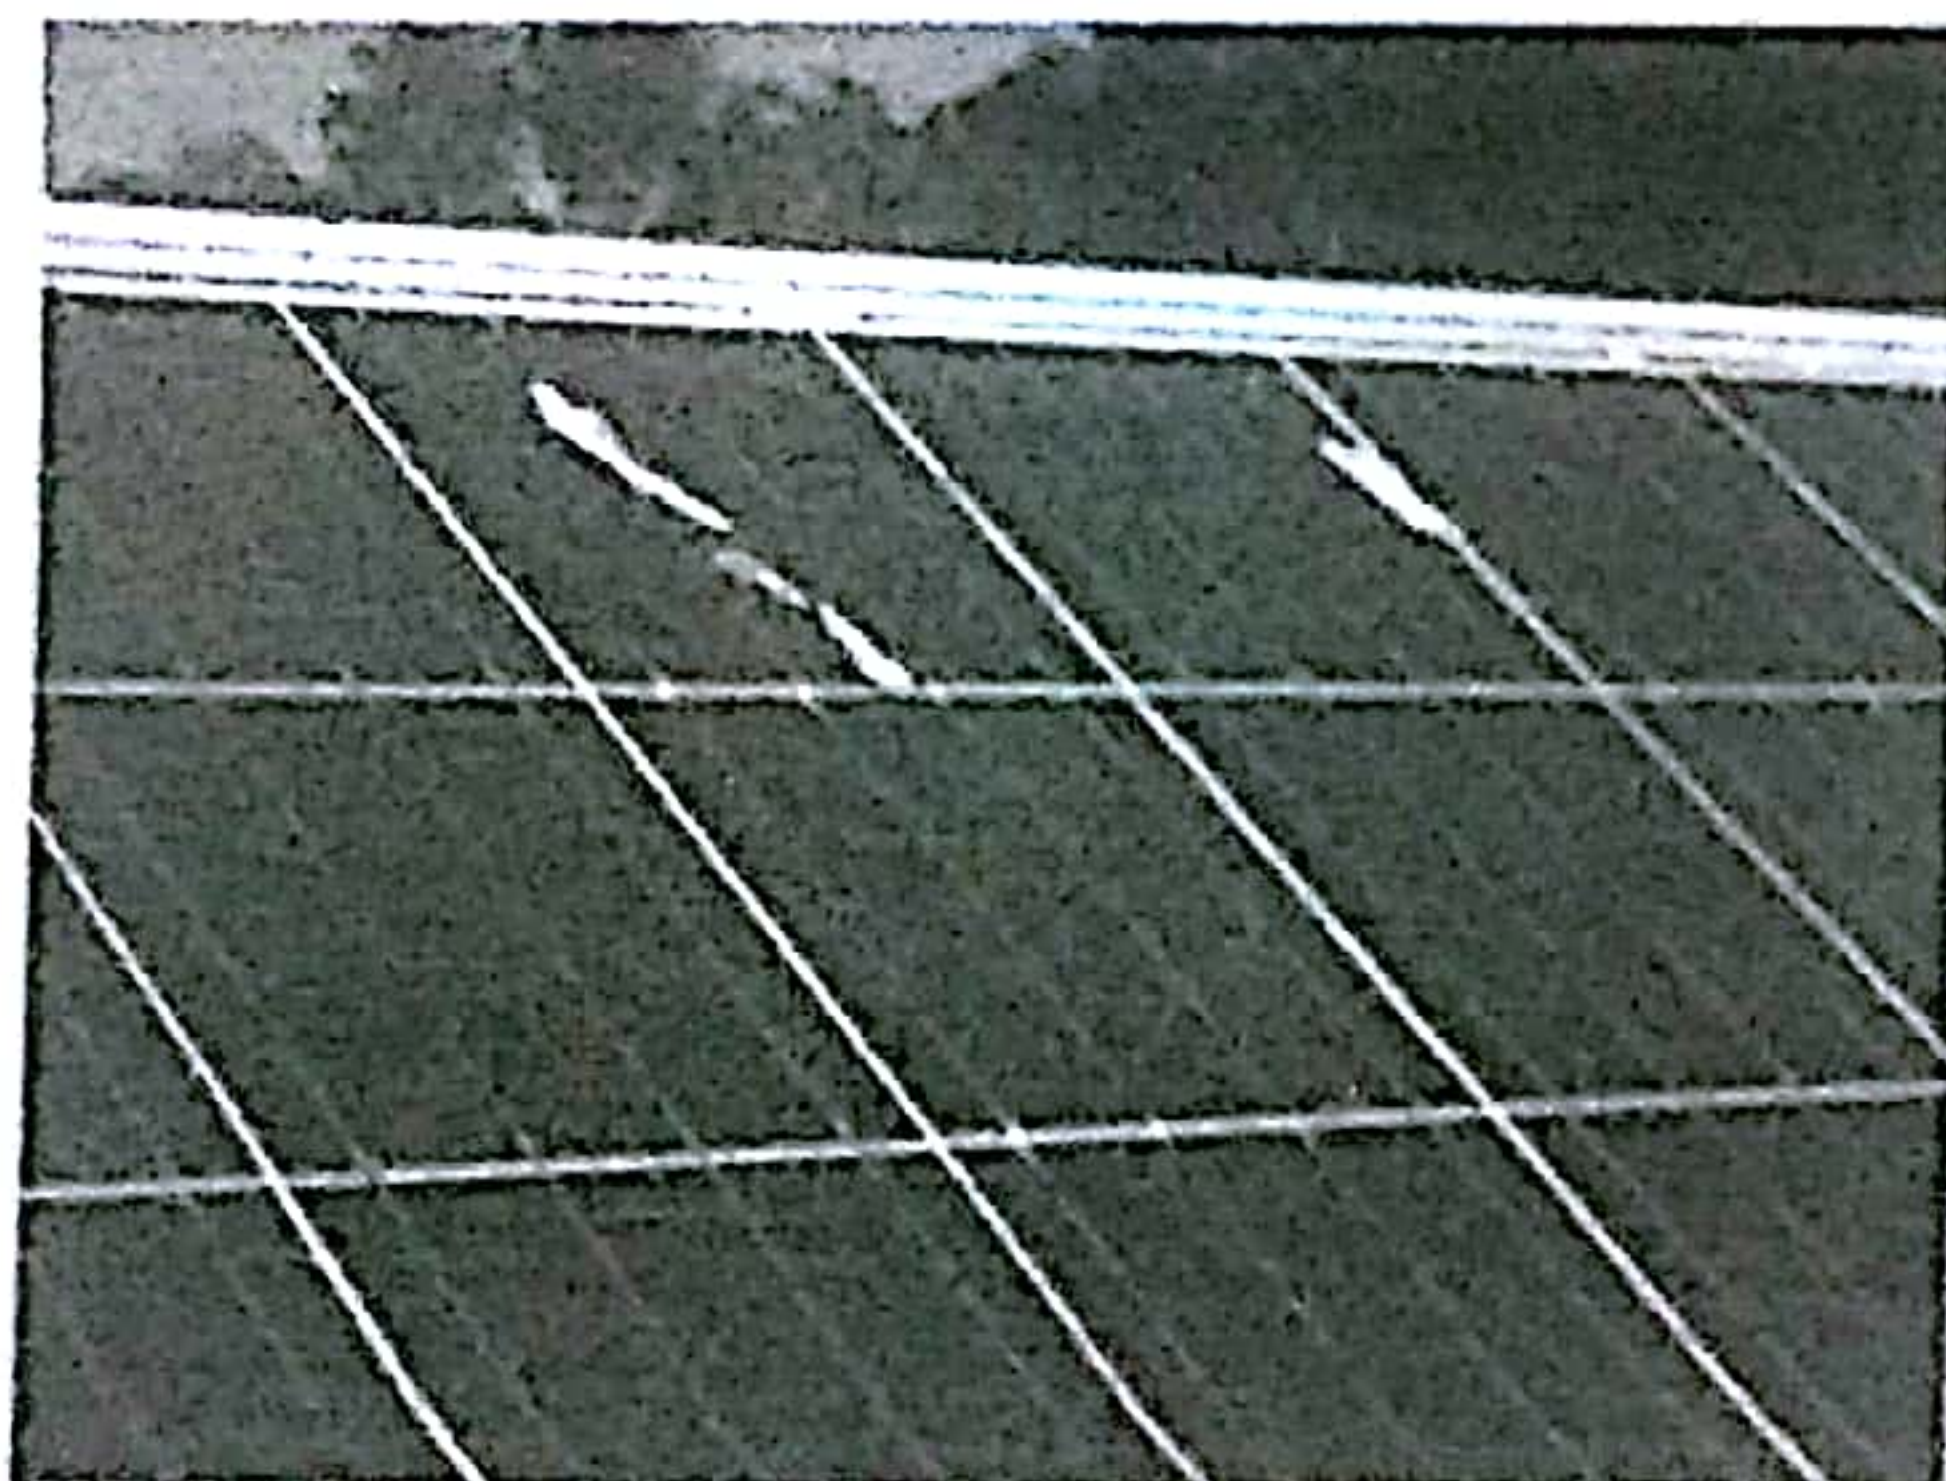

组件板面鸟粪清理不及时



东北边部分组件板面被树荫遮挡

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 常育

日期: 2017 年 09 月 05 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。