

JXM7: 监理通知单

监理通知单


工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-017

致: 北京中伏源能源工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于山湾子乡红葫芦村现场存在的问题

内容: 经监理和你方项目部现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目的山湾子乡红葫芦村现场存在以下问题:

- 1、接地扁铁焊缝长度不足;
- 2、部分组件汇线未固定;
- 3、防孤岛箱内洞口防火泥未封堵;

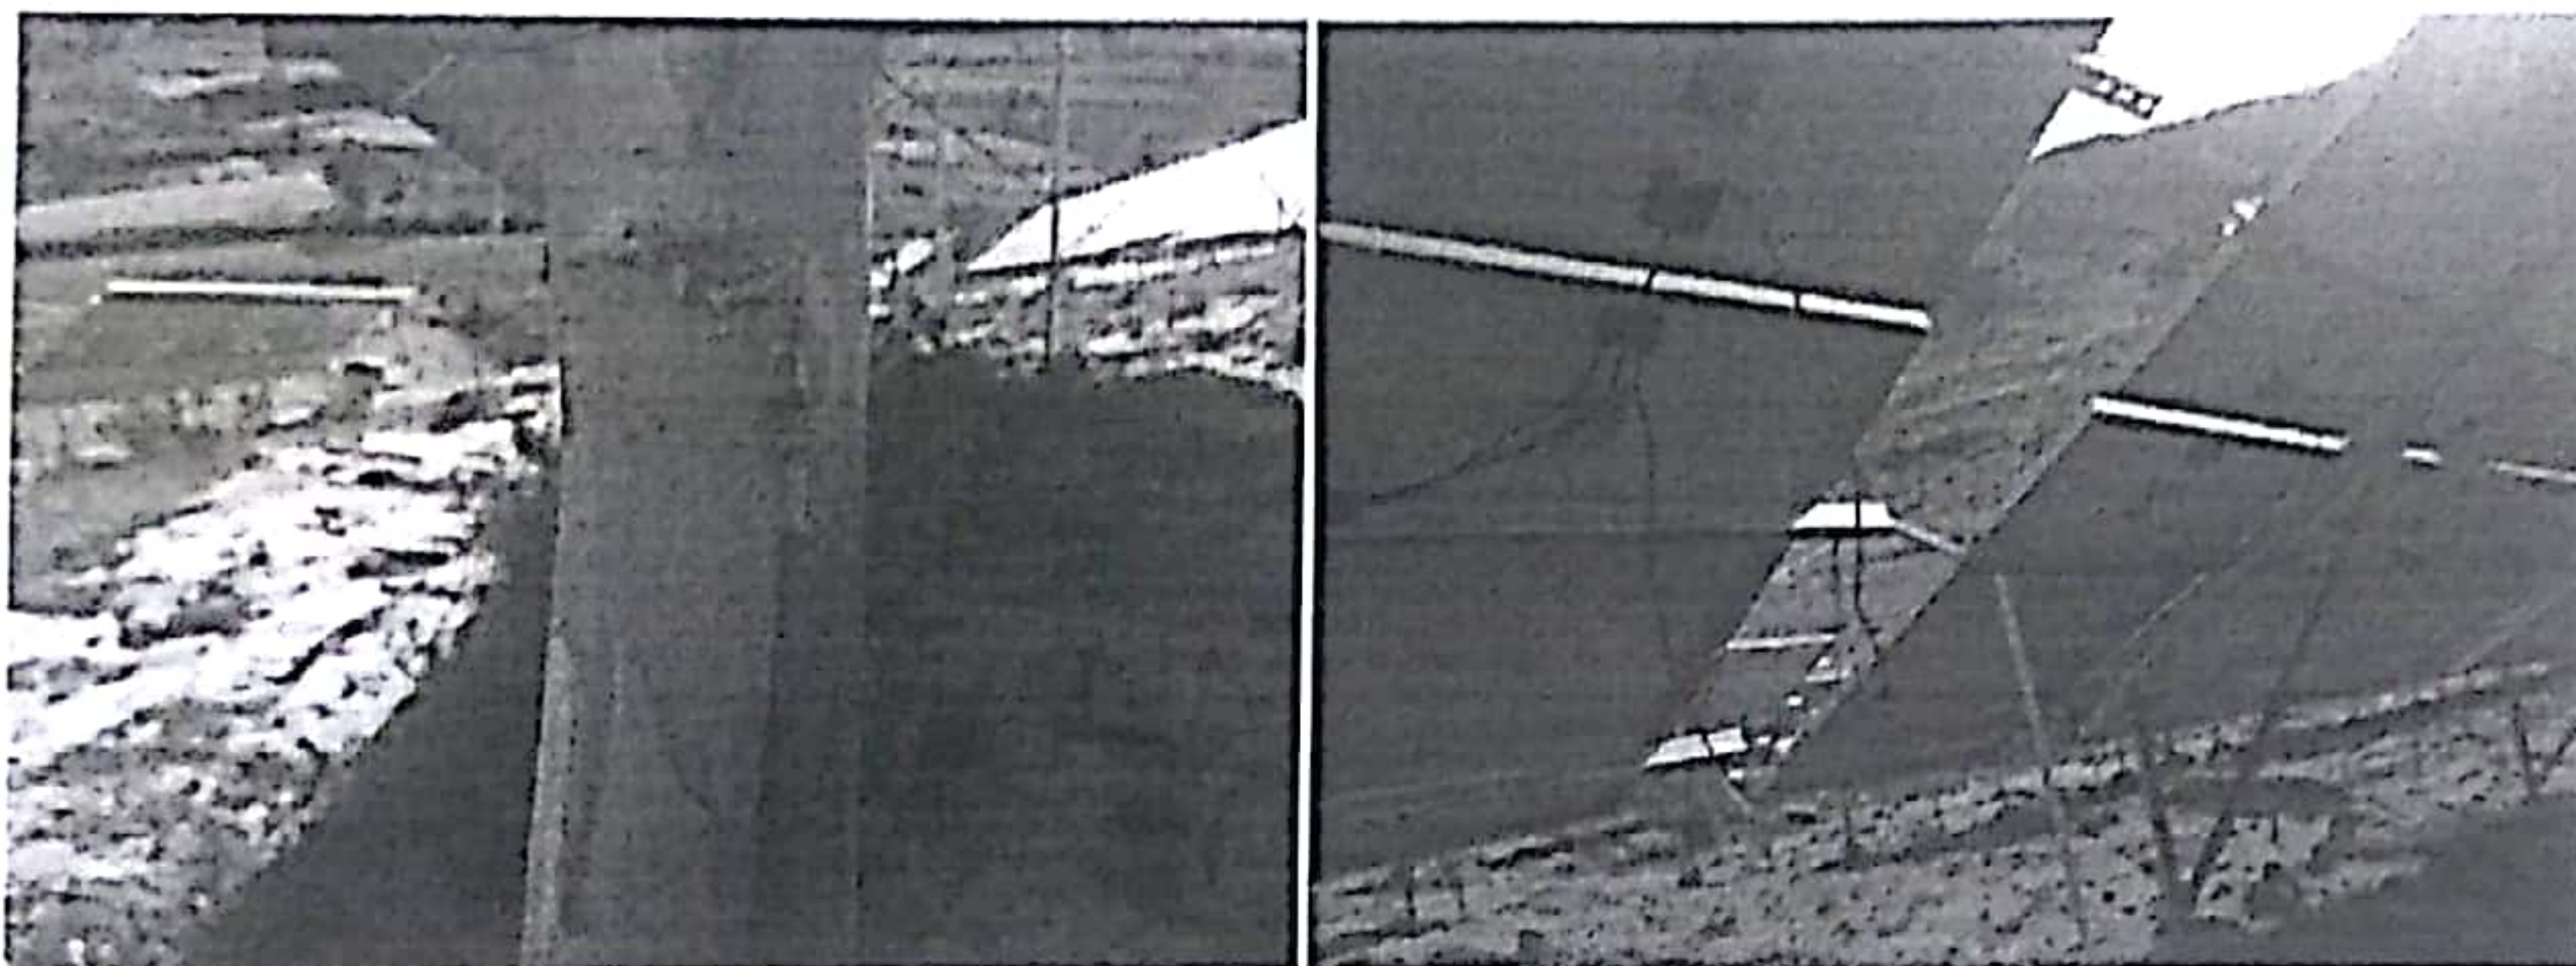

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 09 月 18 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。