


监理工程师通知单

工程名称：南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZH-TZD-005

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题：关于现场施工质量的相关事宜

内容：在八月二十三日业主巡视现场中提出，现有使用 PVC 管替代桥架的部分，都必须整改为桥架。立即进行返工，更换为镀锌桥架。

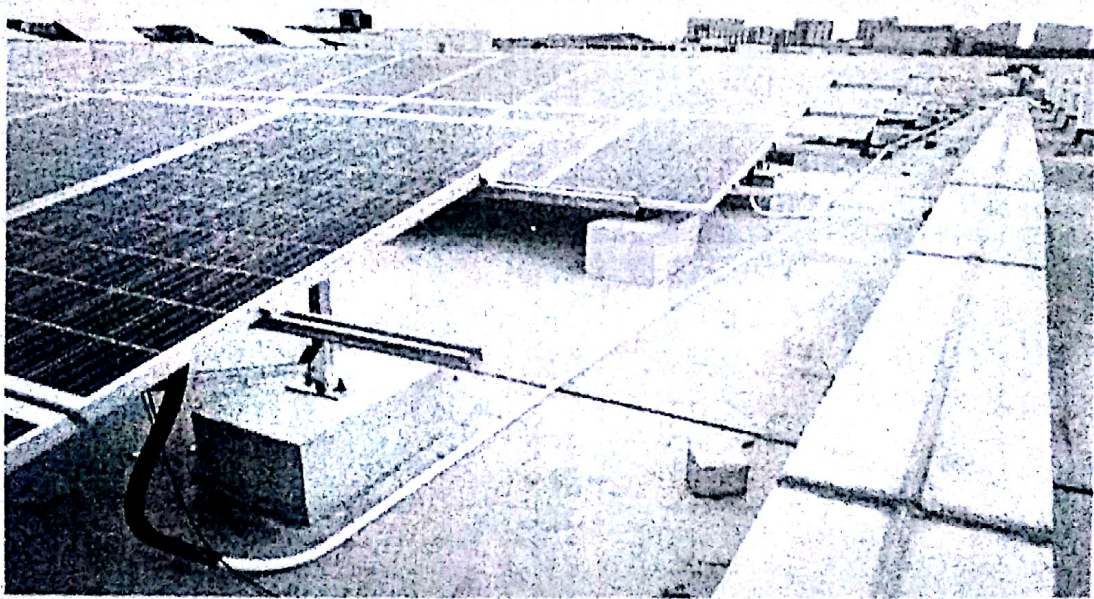

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。