

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称： 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.75Kwp 分布式光伏发电项目

编号：JSJH-YF-TZD-001


致： 浙江诺欧博新材料有限公司嘉善项目部 (单位)

主题：

安全与质量事宜

内容：

今（2017 年 7 月 22 日）我监理人员在巡视施工现场时，发现嘉善誉丰汽车零部件有限公司分布式光伏发电项目安装的导轨一端不在同一水平线，存在锯齿现象；另到屋面的爬梯仍未安装到位（之前已口头告知）存在安全隐患。希望总包加强管理！责令 3 天内将问题整改到位，通知监理部与建设方验收合格后，方可施工。

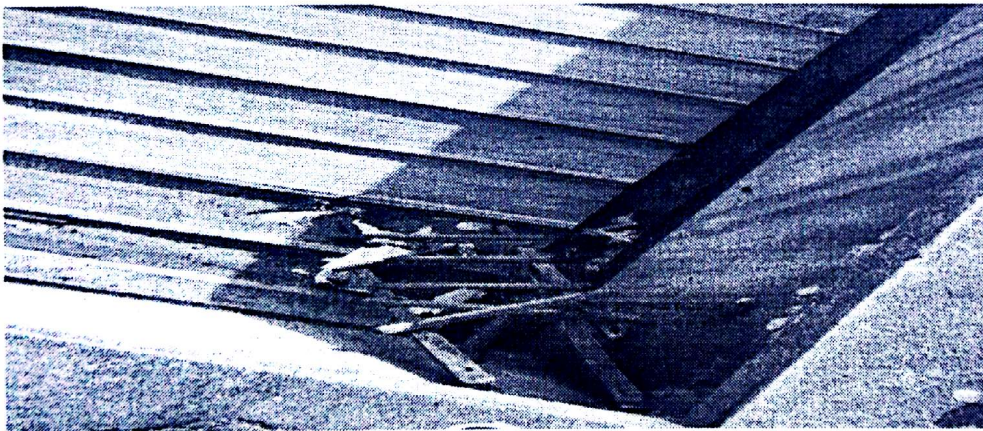


限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

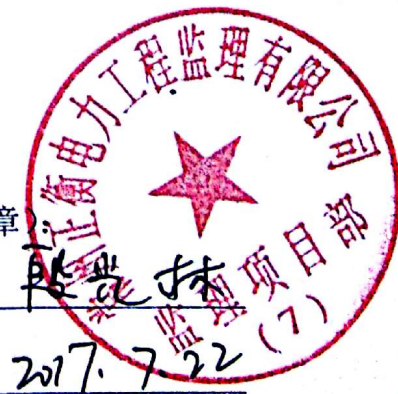

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建