

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称： 东源天华阳光农光互补 100MW 项目


编号： 008 #

致： 江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部（总包单位）

事由： 关于现场施工临时用电安全事宜。

内容： 1、今日现场巡视中，发现 S43、S57、S58 发电单元，电焊机和振动器等电动工具电源线未使用橡皮绝缘铜芯电缆线，存在安全隐患。（如图）
2、临电配电箱无防护门。

要求： 所有临时用电设备必须使用橡皮绝缘铜芯电缆线，现场中不符合临电安全规范的电源线必须整改，并报监理项目部复查。（二天时间整改完）

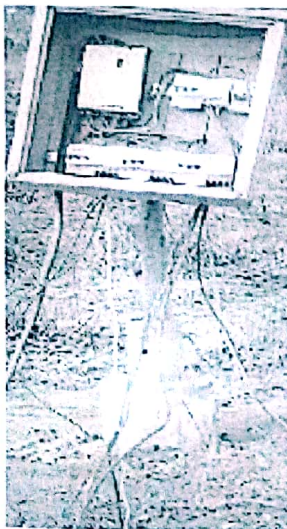

监理单位

总包单位签收

监理项目部（盖章）

专监工程师（签字）

日期 2018.1.17

总包单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期 2018.2.18

本表一式 三 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 一份



由 扫描全能王 扫描创建