

监理工作通知单


工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 002

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工的事宜

内容:

经业主、监理现场检查发现, 贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程, 9 号基础拆模后出现蜂窝麻面现象, 要求你方立即对出现该现象的部位进行修复并于 11 月 6 号前完成。整改完成前严禁进入下道工序, 若经发现将给予贵方经济处罚。

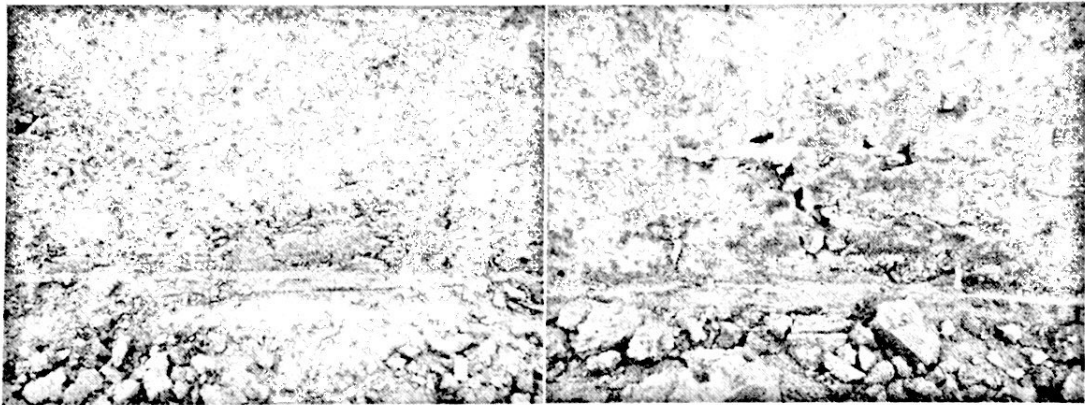

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日



期:

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。