

监理工作通知单


工程名称:森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 003

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工安全的事宜

内容:

经业主、监理现场检查发现, 贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程, 22 号基础立柱支模未固定完全浇筑时有倒塌的风险, 存在严重安全隐患, 要求你方立即整改。整改完成前严禁进入下道工序, 若经发现将给予贵方经济处罚。

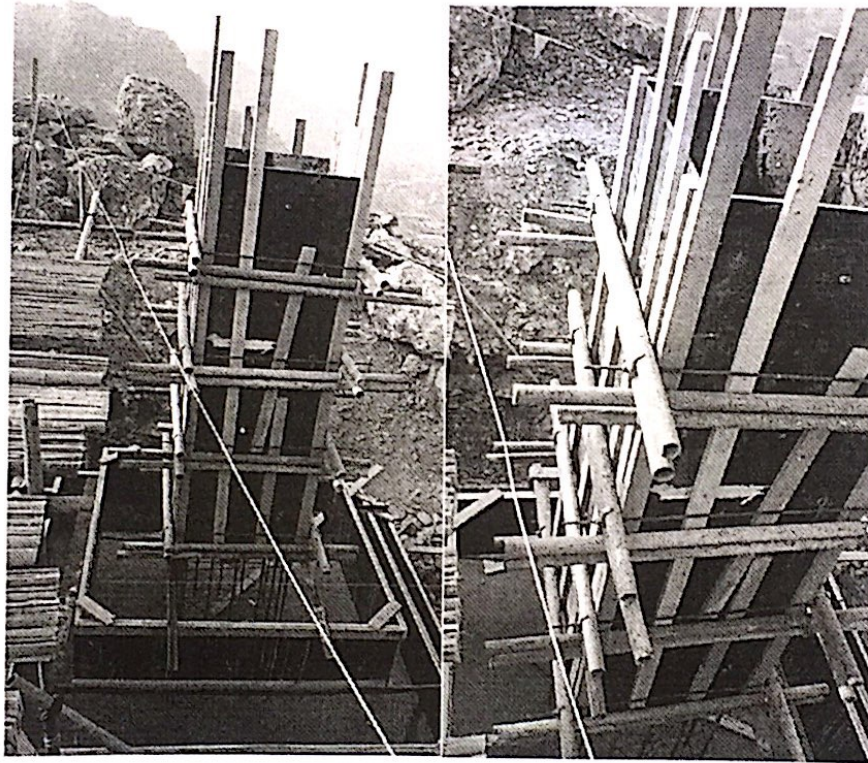

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。