

# A-31 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

编号: JLTZHF-001


工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM-JLTZ-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于现场安全文明施工事宜的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我单位已严格执行对外来人员安全交底, 未带安全帽不得下车随意走动, 若需下车协助卸货, 必须佩戴安全帽。项目部及材料卸货区已经准备安全帽和反光衣若干, 供临时外来人员及司机临时使用。

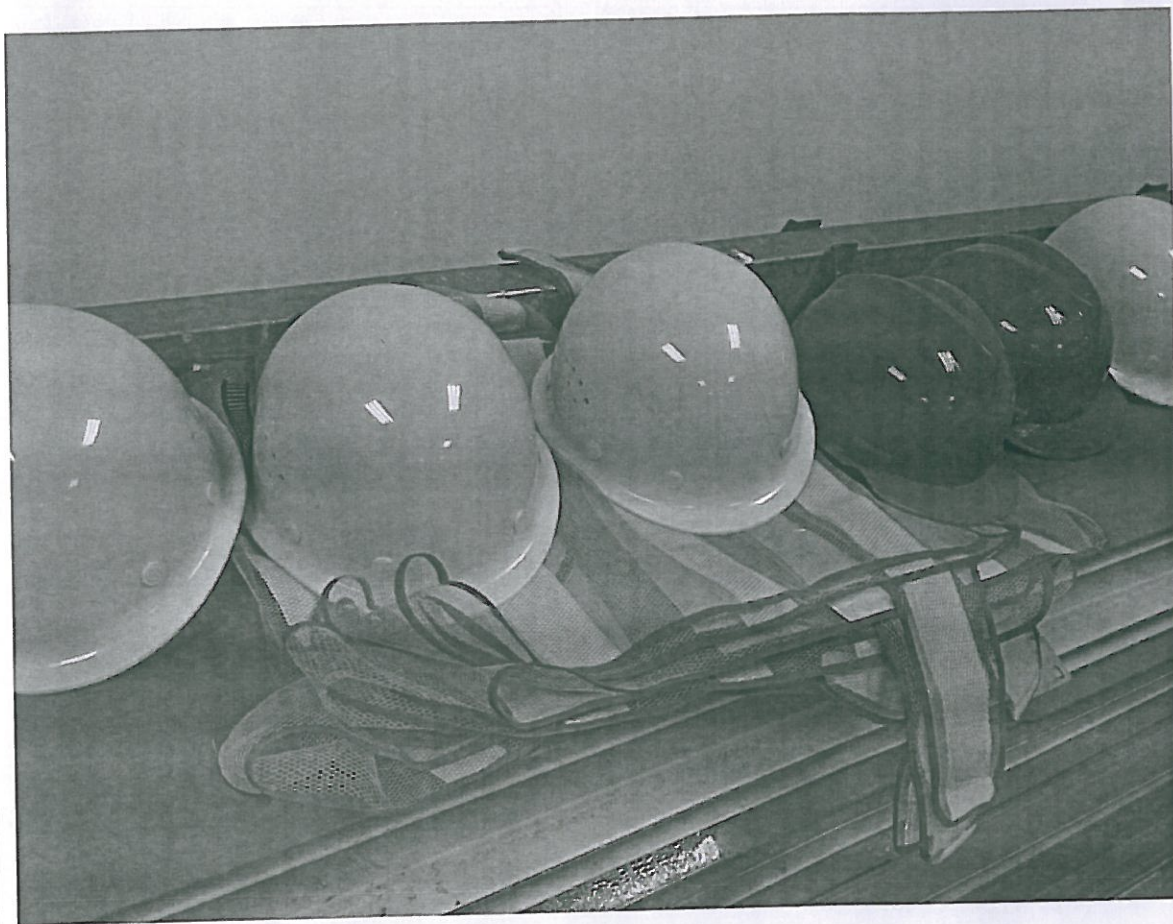

深圳市中航三鑫光伏工程有限公司  
承包单位 (章):  
项目经理: 刘章  
日期: 2017.11.20  
不用于签证、设计变更、索赔、支付等商务用途  
用于签署合同、结算、支付等商务用途

监理项目部复查意见:

经复查, 监理通知单 JXM-JLTZ-001 上的内容已基本按  
要求完成整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

刘士发

2017.11.23

本表(含附件)一式 2 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 1 份。