

A-31 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

编号: JLTZHF-002


工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM-JLTZ-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了关于现场安全文明施工事宜的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、3#仓库脚手架下面垃圾已经清理, 夹具组装区域垃圾已经清理。

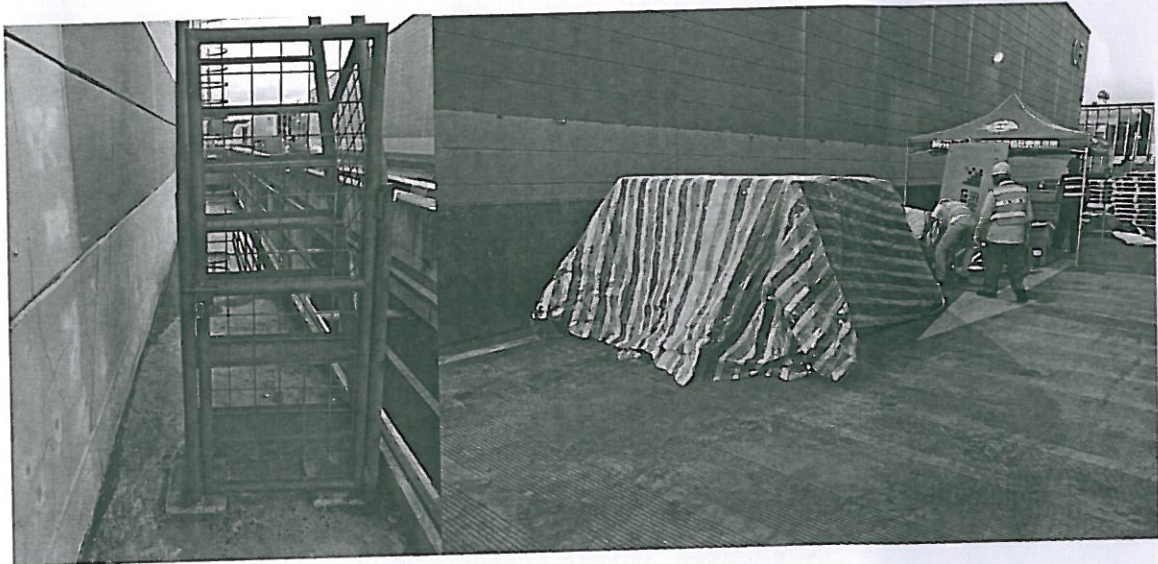

2、3#钢梯吊装前已经完成剪刀撑加固。



深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
承包单位(章):
项目经理: 项目章
日期: 2017.11.20
用于签证、变更、结算、支付等用途

监理项目部复查意见:

经审查, 监理通知单 JXM-JLTZ-002 中 B 内容, 总包单位已基本按要求完成整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日



本表(含附件)一式 2 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 1 份。