监 理 通 知 单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目　　编号：ZHSUP-WXLD-SN05

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

2017年12月27日我监理项目部在现场例行安全巡视检查过程中发现存在吸烟现象，且燃烧烟灰丢弃于组件上表面造成组件表面镀膜损坏，对组件造成一定损伤。

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：戚平

日　期：2017 年 12 月 27 日

注　本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

GFDZJBM08：监理通知单
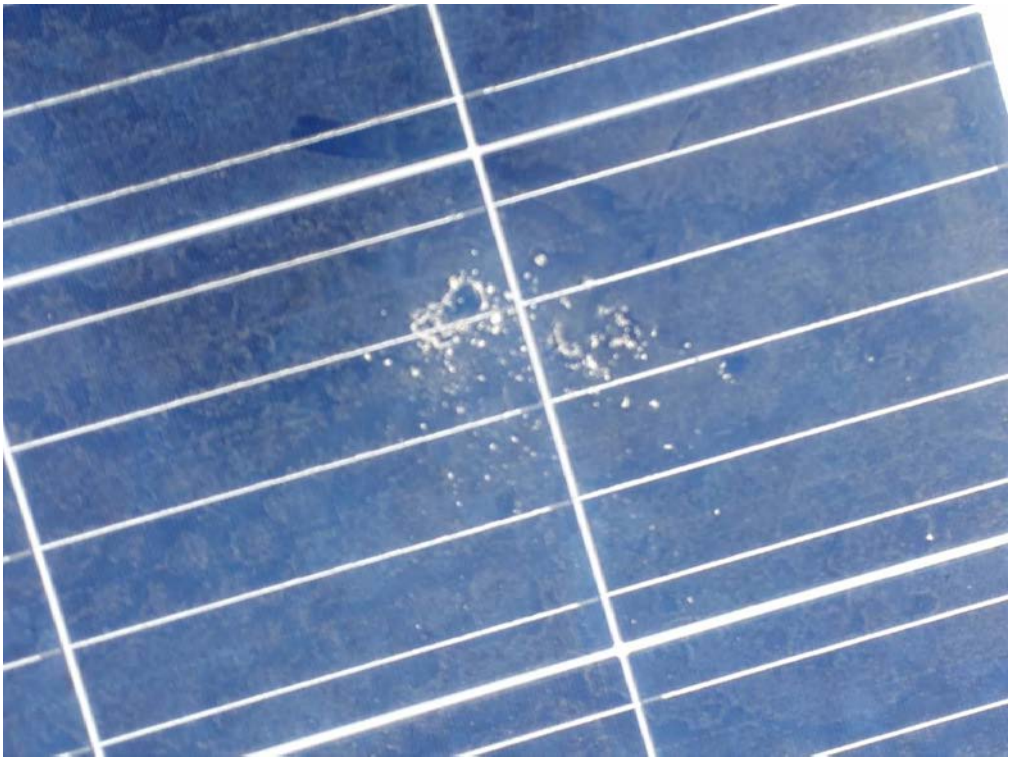
附图：