

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-055

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）



抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于组件现场倒运和临时放置的相关事宜

内容：今巡视过程中，在光伏区 17 区内发现工人在将组件搬运过程中，采用单人肩扛、头顶等方式运送，严重违反施工规定。应两人一组搬运，避免对组件造成隐裂等质量问题。

在 21 区组件安装现场发现村民提前将组件包装箱皮和绑带剪掉，并用木棍直接作用在组件背面；部分零散组件直接将表面靠至在桩基上，以上做法违反相关施工规定且极易造成组件背板破裂和表面划伤，直接影响到组件质量和发电量。

以上情况请各单位尽快整改。

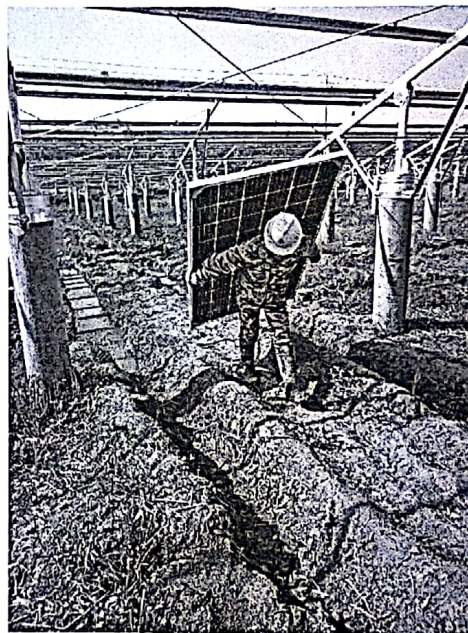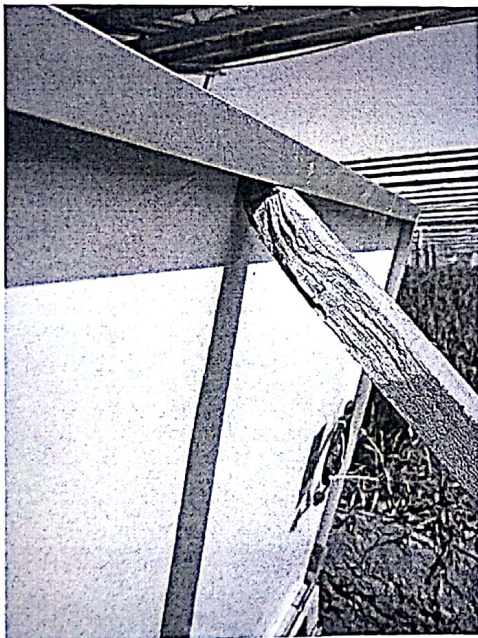

以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 4 月 20 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建